




GLOBAL KAUÇUK
ELEKTRİK ELEKTROMEKANİK
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ





LOGO TANIMLAMASI

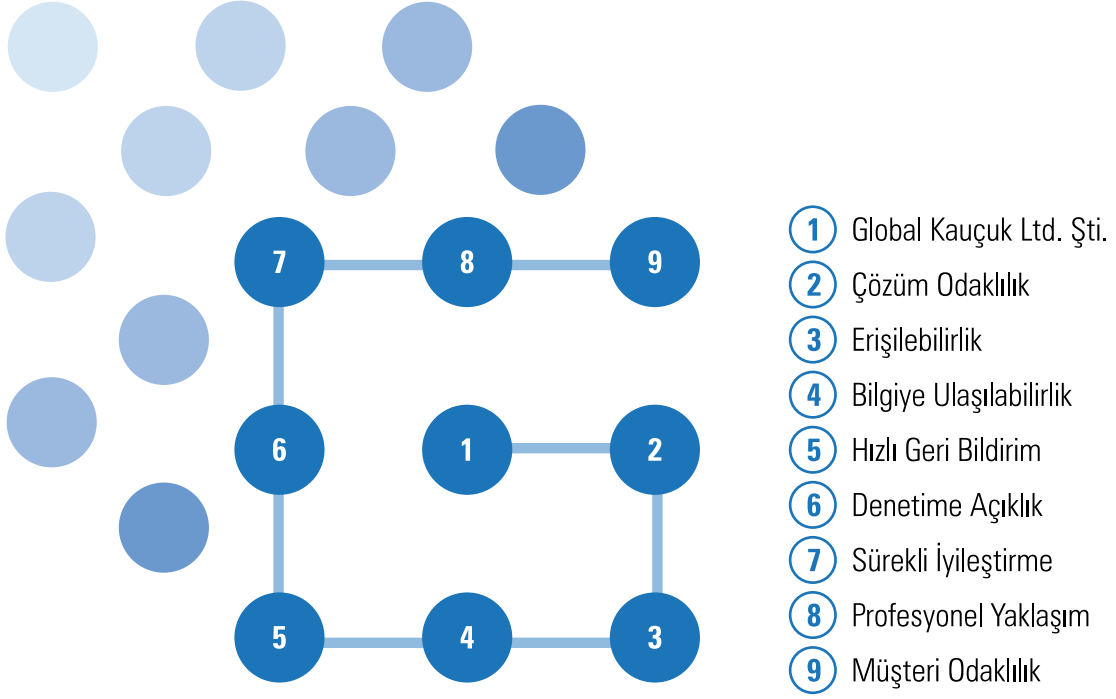

Koyu mavi renkli benekler; Global Kauçuk Müşteri İlişkileri Politikamızı ifade eder.
Açık mavi renkli benekler ; Yönetim Politikası, Kalite Politikası, Tedarik Politikası, İnsan Kaynakları Politikasını ifade eder.

Değerli İş Ortaklarımız;

Global Kauçuk Ltd. Şti; 2006 yılında Bursa' da kurulmuş olup, faaliyetine endüstriyel sızdırmazlık ürünlerinin üretimi, satışı ve ithalatı konusunda devam etmektedir. Gelişen ve değişen dünya piyasalarının getirmiş olduğu normları yakından takip ederek, sektörün önde gelen firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

Global Kauçuk; endüstriyel sızdırmazlık alanında faaliyet göstermektedir. Üretimde iki çeşit polimer kullanılmaktadır. Bunlar; Kauçuk Polimerler ve Plastik Polimerlerdir. Kauçuk Polimerlerden NBR, EPDM, CR, HNBR, SİLİKON(VMQ), VİTON(FKM), FİLOROSİLİKON(FVMQ) BUTİL, NR, SBR, CBR ve ACM dir. Plastik Polimerlerden, Poliüretan, Polietilen, Poliprolen, Teflon, Polyamid, PPT ve diğer özel polimerlerdir. Polimerler hariç özel üretim Kauçuklu Mantar, Asbestsiz Klingirit, Endüstriyel Kraft ve Grafit malzemeden de üretim yapılmaktadır. Global Kauçuk Ltd. Şti.; Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Makine Sanayi, Enerji, Beyaz Eşya, Isıtma-Soğutma, Tarım ve Hayvancılık gibi sektörlerle hizmet vermektedir. Şirket politikası sadece ürünlerin imalatı, tedariği ve satışı üzerine kurulmamış olup, şirket; müşterilerden gelen AR-GE, ÜR-GE gibi taleplerin faaliyetlerini de aktif olarak yürütmektedir. Bunlarla ilgili tasarım, üretim ve test aşamalarının hizmetlerini de vermektedir.

Bütün birimleri ile sanayimize katkısı her geçen gün artan, kalite konusunda uluslararası standartlarda çalışan Global Kauçuk Ltd. Şti., gelecekte sanayimize ve ihracata daha büyük katkılarda bulunabilme arzu ve çabası ile yatırımlarına ve çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Hüseyin AKTAŞ



Müjdat ER



MİSYON

Global Kauçuk değerlerine (Dürüstlük, Gelişme ve Liderlik, Çalışanlarımız ve Çevre, Müşteri Memnuniyeti, Saygınlık) bağlı kalarak, Tüm Hissedarlarımızın;

- İş ortaklarımız,
- İş sahiplerimiz,
- Çalışanlarımız,
- Yan Sanayilerimiz,
- Çevre ve Toplum,

Memnuniyetini / Mutluluğunu sürekli olarak arttırmak için çalışmak.

VİZYON

Kendimizi sürekli yenileyerek, ulaşılabilir en yüksek kaliteyi hedefleyerek; rekabet eden değil, rekabet edilen bir üretici-satıcı ve ürün dizayn merkezi olarak pazardaki iş ortaklarımıza hizmet ve destek vermek.

“ ÇÖZÜM ODAKLILIK ”

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir.


“ ERIŞİLEBİLİRLİK ”

Şirketimiz tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla müşterilerimiz şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmekte ve şirketimize erişim sağlayabilmektedirler.



BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 530 1 kV (N) 250 A

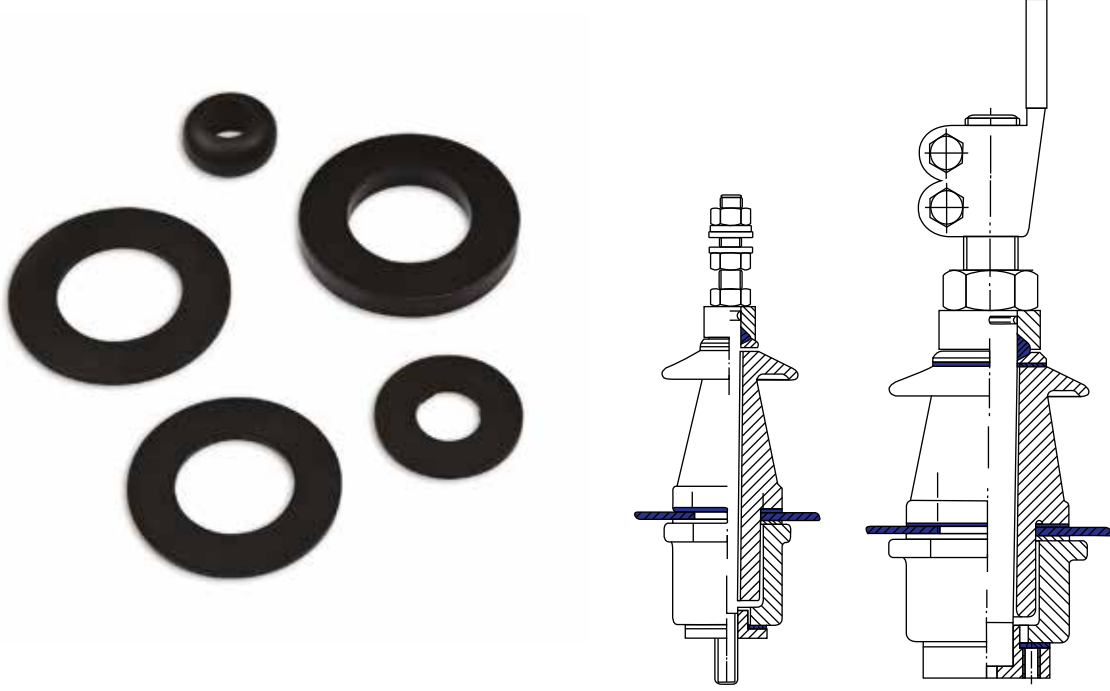

DIN 42 530 1 kV (N) AG 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0006	M	1	14,00	32,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0234	N	1	28,00	50,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0007	O	1	28,00	50,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0008	P	1	25,00	45,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0030	J	1	12,00	22,00		11	DIN 42 530	NBR	65-70


1 kV (N) AG 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0001	GK-R0006	M	1	14,00	32,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0009	N	1	28,00	50,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0007	O	1	28,00	50,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0008	P	1	25,00	45,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0030	J	1	12,00	22,00		11	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 530 1 kV (N) 630 A

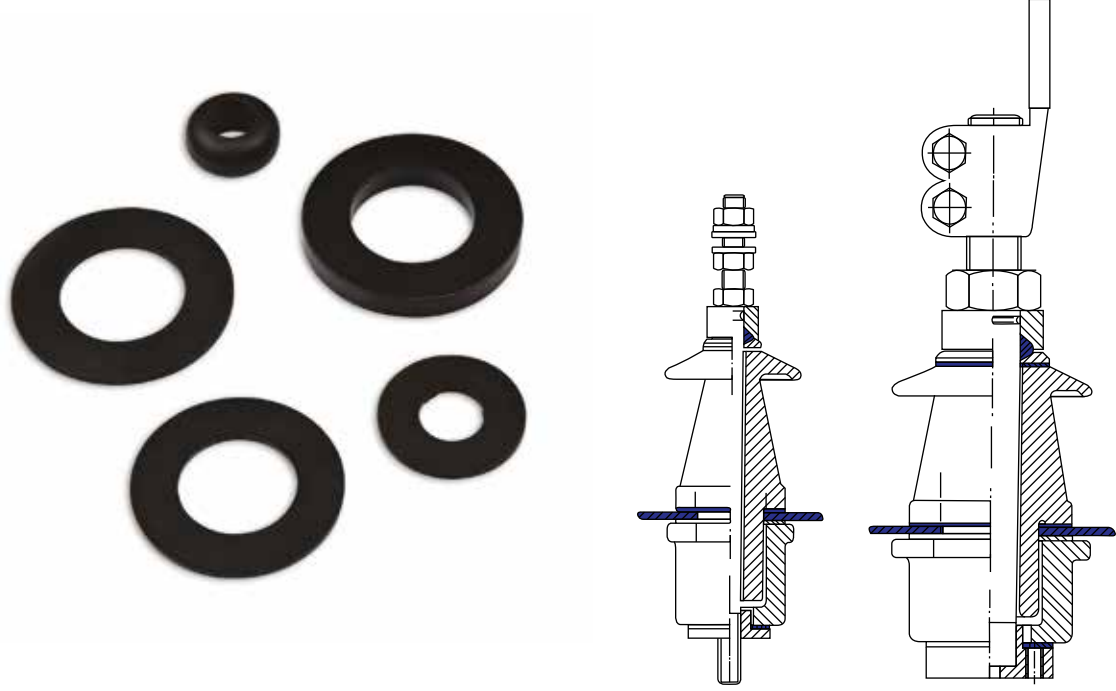

DIN 42 530 1 kV (N) AG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0012	M	1	22,00	45,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0227/1	N	1	45,00	70,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0014	O	1	45,00	70,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0015	P	1	40,00	63,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0032	J	1	20,00	32,00		13	DIN 42 530	NBR	65-70


1 kV (N) AG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0003	GK-R0012	M	1	22,00	45,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0013	N	1	45,00	70,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0014	O	1	45,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0015	P	1	40,00	63,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0032	J	1	20,00	32,00		13	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 530 1 kV (N) AG 1000 A

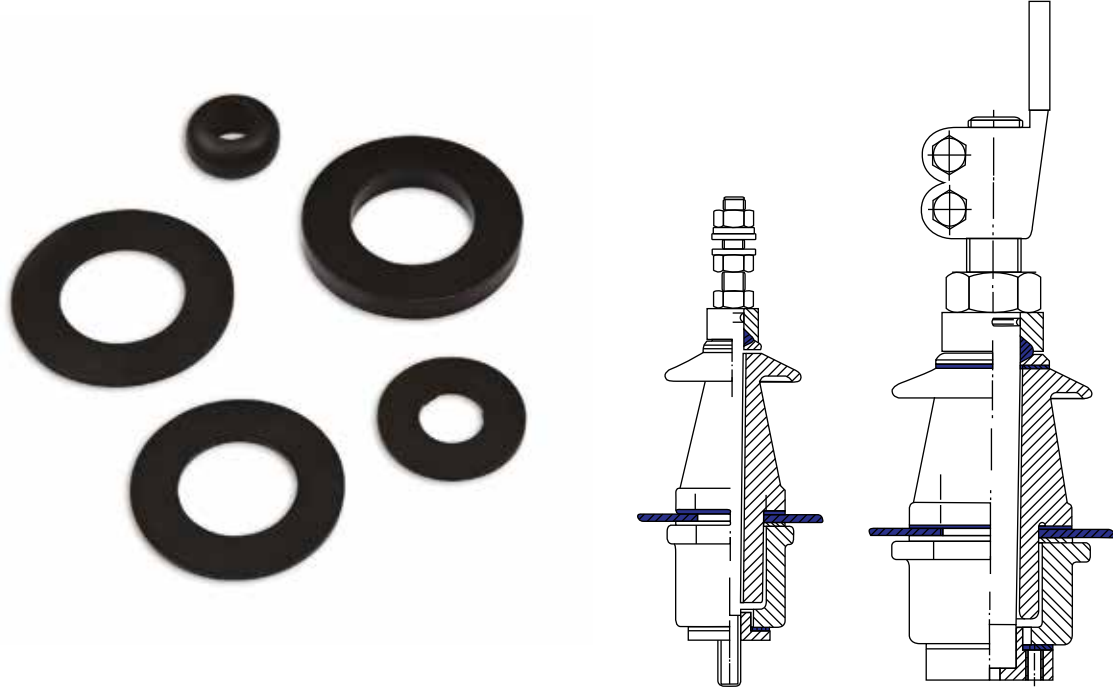

DIN 42 530 1 kV (N) AG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0236	M	1	32,00	65,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0208	N	1	56,00	90,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0023	R	1	45,00	70,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0025	X	1	56,00	90,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0034	J	1	30,00	45,00		16	DIN 42 530	NBR	65-70


1 kV (N) AG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0006	GK-R0024	M	1	33,00	64,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0022	N	1	56,00	90,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0023	R	1	45,00	70,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0025	X	1	56,00	90,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0034	J	1	30,00	45,00		16	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 530 1 kV (N) AG 2000 A

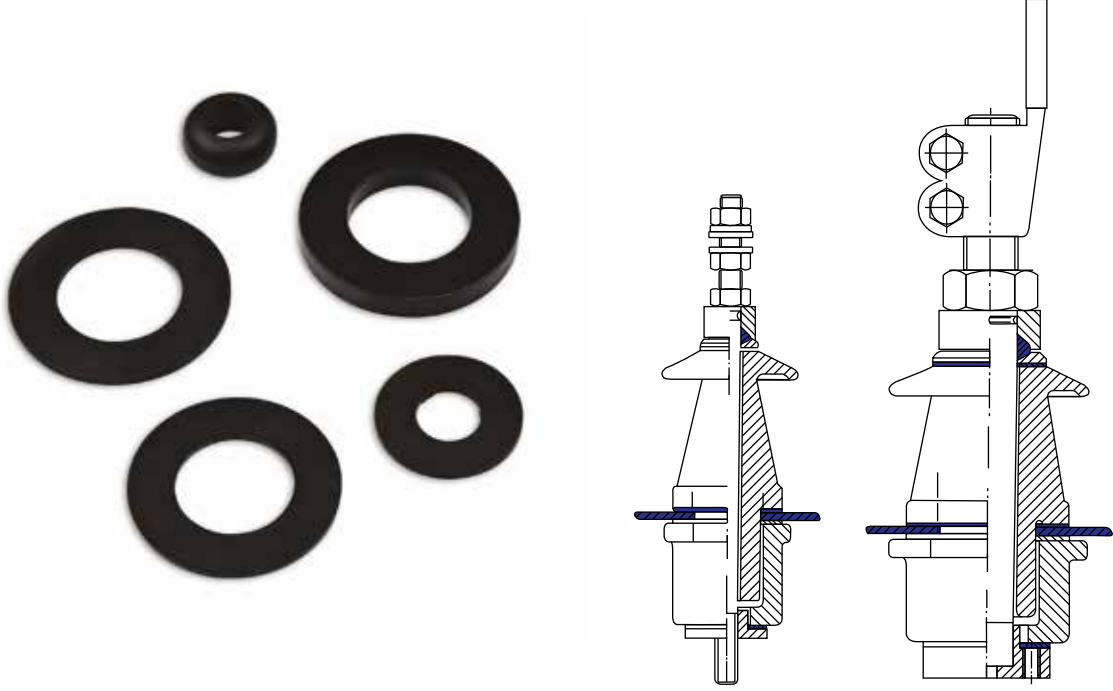

DIN 42 530 1 kV (N) AG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0029	M	1	45,00	80,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0231	N	1	70,00	104,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0028	R	1	63,00	90,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0027	X	1	70,00	104,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0035	J	1	42,00	59,00		18	DIN 42 530	NBR	65-70


1 kV (N) AG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0007	GK-R0029	M	1	45,00	80,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0026	N	1	70,00	104,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0028	R	1	63,00	90,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0027	X	1	70,00	104,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0035	J	1	42,00	59,00		18	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 530 1 kV (N) AG 3150 A

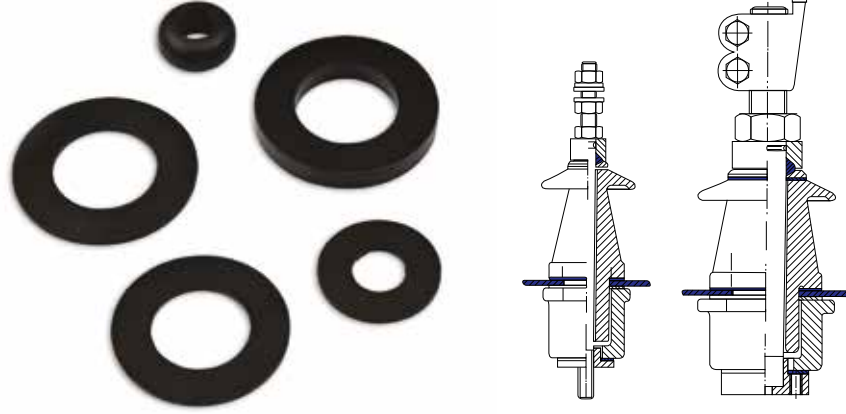

DIN 42 530 1 kV (N) AG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0021	N	1	90,00	125,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0020	X	1	90,00	125,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	DIN 42 530	NBR	65-70

1 kV (N) AG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0008	GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0021	N	1	90,00	125,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0020	X	1	90,00	123,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	NBR	65-70


1 kV (N) AG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0009	GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0010	N	1	90,00	125,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0021	X	1	90,00	125,00	4,00		NBR	65-70
	GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 531 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 250 A

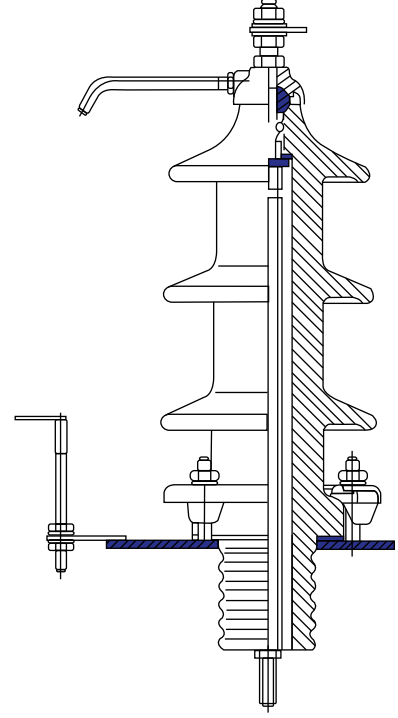

DIN 42 531 10 kV (N) / 20 kV (N) / 30 kV (N) YG 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	N	1	76,00			105,00	4,00		DIN 42 531	NBR	65-70
GK-C0038	O	1	21,00	15,00	6,00	32,00	2,00		DIN 42 531	NBR	65-70
GK-C0033	J	1	12,00			30,00		18	DIN 42 531	NBR	65-70

10kV(N) / 20kV(N) / 30kV(N) YG 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0004	GK-R0016	N	1	76,00			108,00	6,00		NBR	65-70
	GK-C0038	O	1	21,00	15,00	6,00	32,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0033	J	1	12,00			30,00		18	NBR	65-70

DIN 50180 10kV(N) / 20kV(N) / 30kV(N) YG 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0005	GK-R0117	N	1	76,00			105,00	6,00		NBR	65-70
	GK-C0038	O	1	21,00	15,00	6,00	32,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0033	J	1	12,00			30,00		18	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 532 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 630 A



DIN 42 532 10 kV (N) / 20 kV (N) / 30 kV (N) YG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0011	F	1	8,20			14,00	2,00		DIN 42 532	POLYAMID (Pa) 6	
GK-R0021	N	1	90,00			125,00	4,00		N 3150 DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0037	O	1	24,00	29,00	3,00	38,00	2,00		DIN 42 532	NBR	65-70
GK-C0031	J	1	20,00			38,00		18	DIN 42 532	FKM	65-70


10kV(N) / 20kV(N) / 30kV(N) YG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0047	GK-R0011	F	1	8,20			14,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0010	N	1	90,00			125,00	6,00		NBR	65-70
	GK-C0037	O	1	24,00	29,00	3,00	38,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0031	J	1	20,00			38,00		18	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 1000 A

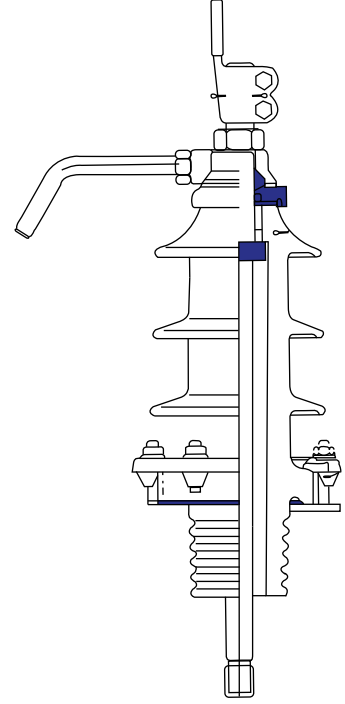

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0229	M	1	36,00			80,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	110,00			160,00	4,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0101	O	1	32,00	48,00	12,00	56,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0098	J	1	30,00			54,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70


10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0013	GK-R0072	M	1	36,00			80,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0073	N	1	110,00			160,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		NBR	65-70
	GK-C0101	O	1	32,00	48,00	12,00	56,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0098	J	1	30,00			54,00		24,00	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 2000 A

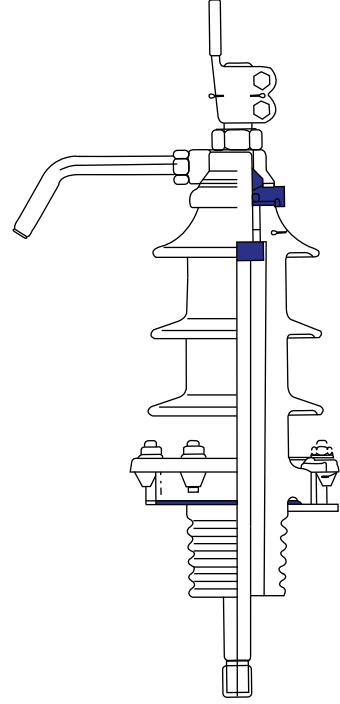

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	M	1	50,00			100,00	2,00		M 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	135,00			180,00	4,00		N 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		O 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0099	J	1	42,00			66,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70


10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0014	GK-R0074	M	1	50,00			100,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		NBR	65-70
	GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0099	J	1	42,00			66,00		24,00	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 3150 A

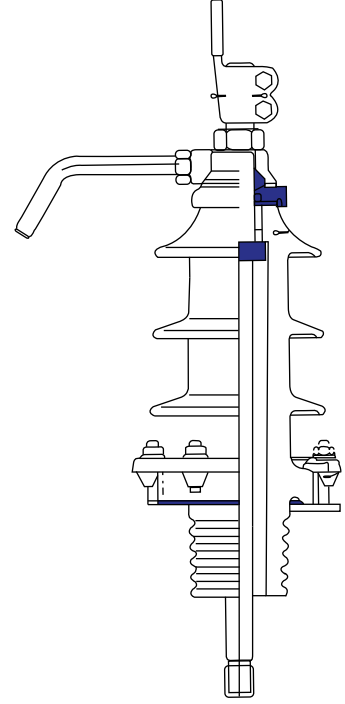

DIN 42 533 10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	M	1	50,00			100,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	135,00			180,00	4,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0105	J	1	48,00			72,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70


10 kV(N) / 20 kV(N) / 30 kV(N) YG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0015	GK-R0074	M	1	50,00			100,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		NBR	65-70
	GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0105	J	1	48,00			72,00		24,00	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 534 52 kV(N) YG 1000 A

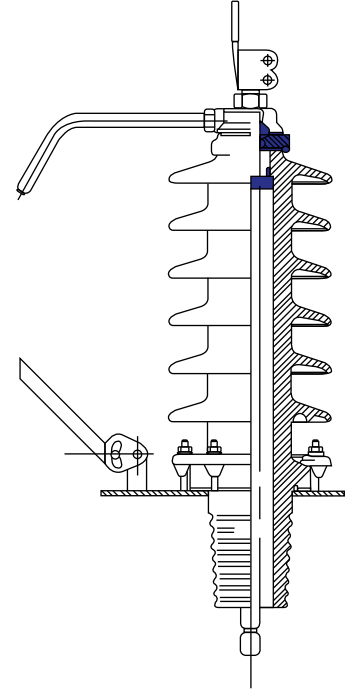

DIN 42 534 52 kV(N) YG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI


GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	M	1	50,00			100,00	2,00		M 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	135,00			180,00	4,00		N 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		O 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0098	J	1	30,00			54,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 534 52 kV(N) YG 2000 A

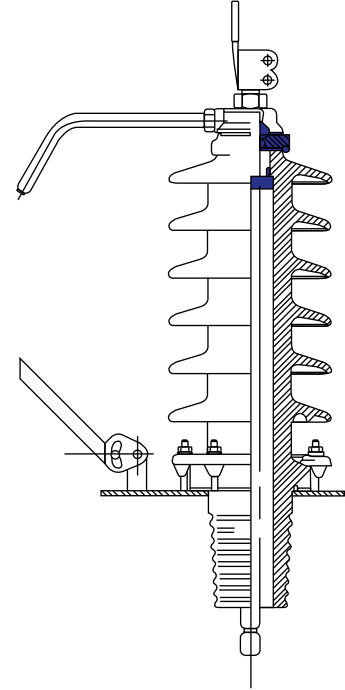

DIN 42 534 52 kV(N) YG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	M	1	50,00			100,00	2,00		M 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	135,00			180,00	4,00		N 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		O 3150 DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0099	J	1	42,00			66,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70

52 kV(N) YG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI


GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0014	GK-R0074	M	1	50,00			100,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		NBR	65-70
	GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0099	J	1	42,00			66,00		24,00	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 534 52 kV(N) YG 3150 A

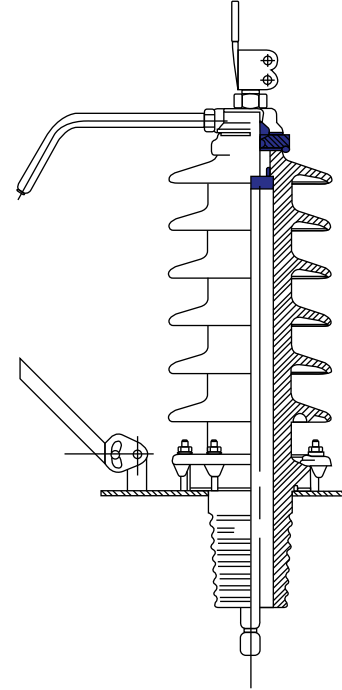

DIN 42 534 52 kV(N) YG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
	M	1	50,00			100,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
	N	1	135,00			180,00	4,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		DIN 42 533	NBR	65-70
GK-C0105	J	1	48,00			72,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70

52 kV(N) YG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0015	GK-R0074	M	1	50,00			100,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		NBR	65-70
	GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0105	J	1	48,00			72,00		24,00	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHHING CONTA GRUBU

DIN 42 537 36 kV(N) YG 12,5 kA




DIN 42 537 36 kV(N) YG 12,5 kA BUSHHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0075	F	2	6,40	12,50	2,00		DIN 125	PA 6	70
	M	1	240,00	290,00	6,00		DIN 42 537-4	NBR	65-70
	J	1	125,00	153,00		28	DIN 42 537-5	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 537 36 kV(N) YG 16 kA

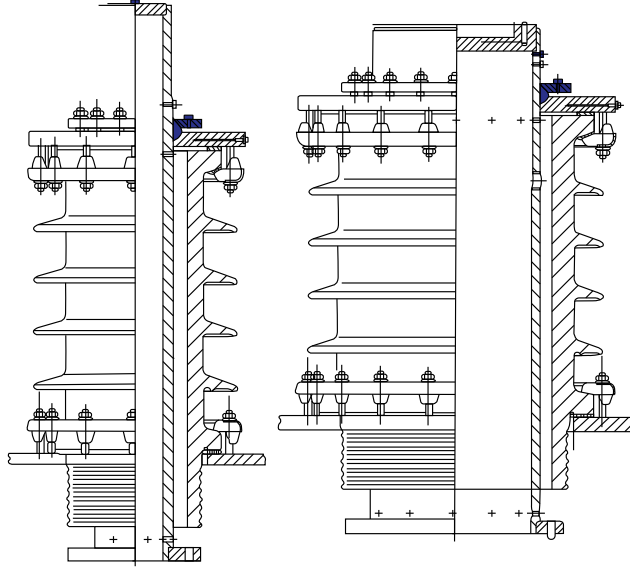

DIN 42 537 36 kV(N) YG 16 kA BUSHING CONTA TAKIMI


GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0075	F	2	6,40	12,50	2,00		DIN 125	PA 6	70
	M	1	395,00	460,00	6,00		DIN 42 537-4	NBR	65-70
	J	1	275,00	303,00		28	DIN 42 537-5	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 537 36 kV(N) YG 25 kA

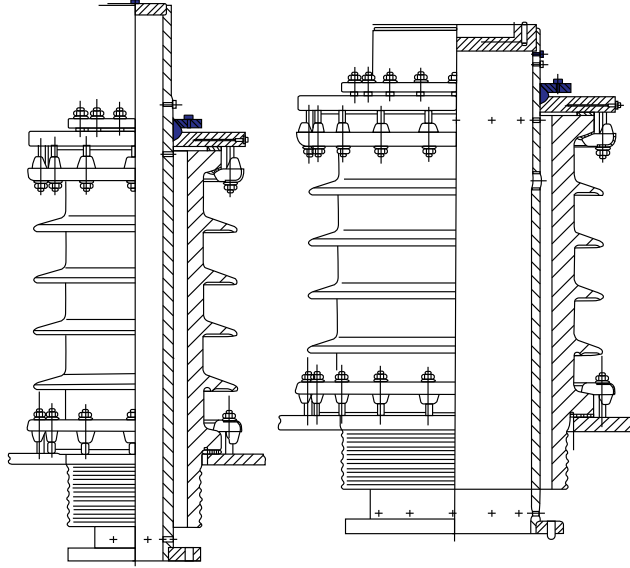


DIN 42 537 36 kV(N) YG 25 kA BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0075	F	2	6,40	12,50	2,00		DIN 125	PA 6	70
	M	1	455,00	520,00	6,00		DIN 42 537-4	NBR	65-70
	J	1	336,00	364,00		28	DIN 42 537-5	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 539 3 kV(N) 250 A

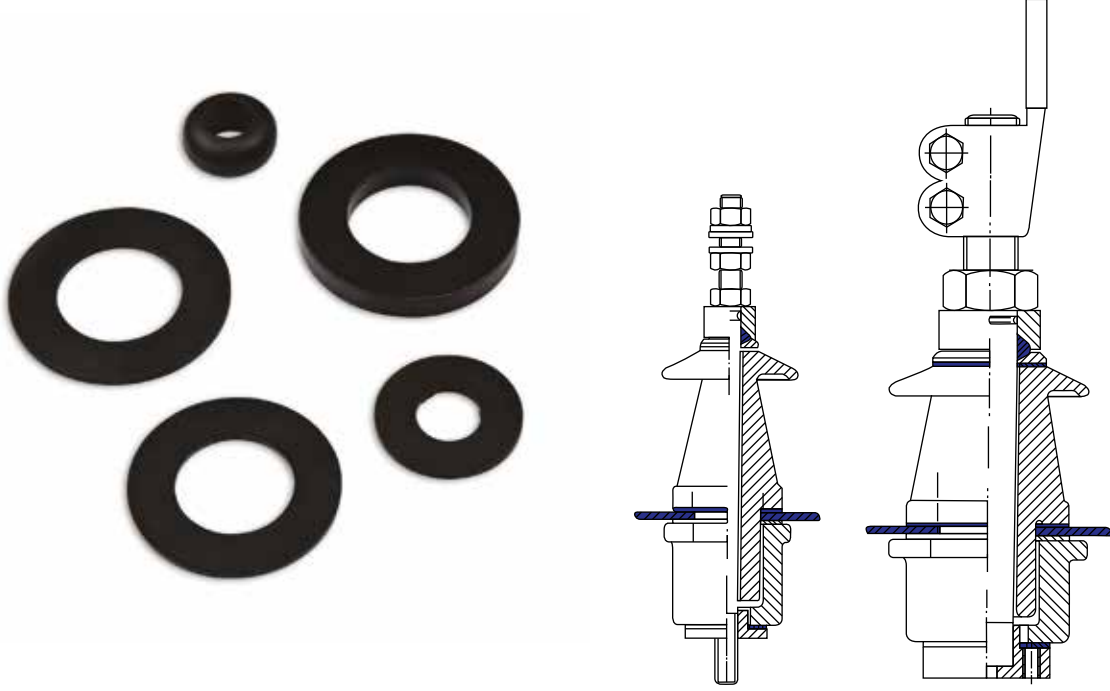

DIN 42 539 3 kV(N) 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0006	M	1	14,00	32,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0091	N	1	38,00	60,00	4,00		DIN 42 539	NBR	65-70
GK-R0090	O	1	38,00	60,00	2,00		DIN 42 539	NBR	65-70
GK-R0008	P	1	25,00	45,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0030	J	1	12,00	22,00		11	DIN 42 530	NBR	65-70


3 kV (N) 250 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0018	GK-R0006	M	1	14,00	32,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0091	N	1	38,00	60,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0090	O	1	38,00	60,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0008	P	1	25,00	45,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0030	J	1	12,00	22,00		11	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 539 3 kV(N) AG 630 A

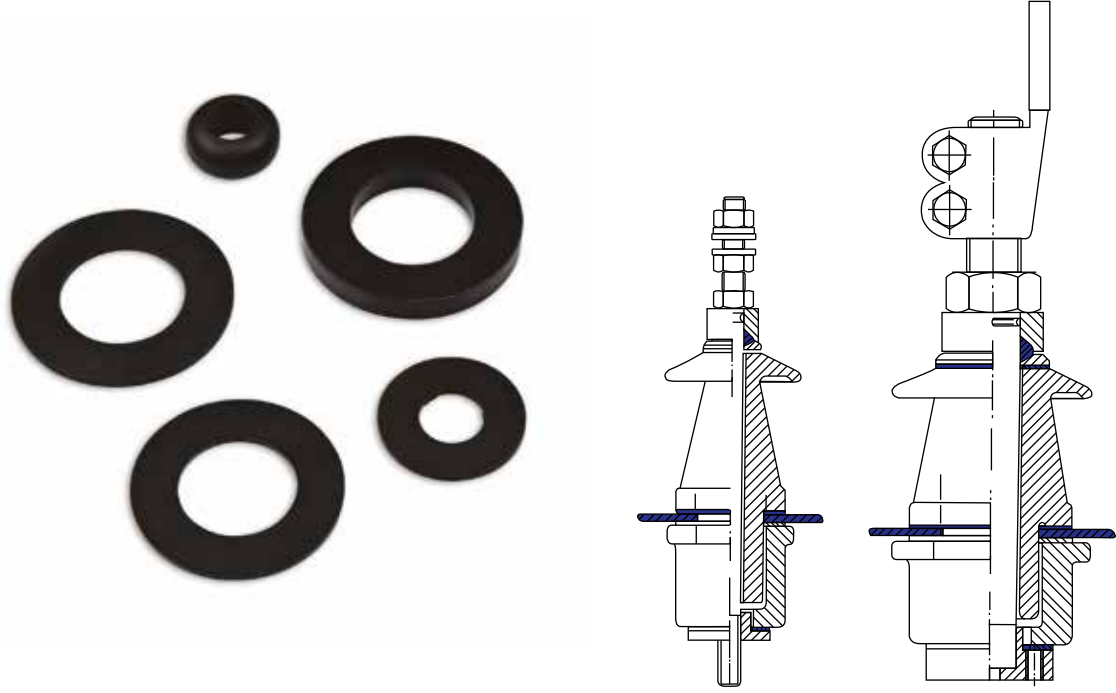

DIN 42 539 3 kV(N) AG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0012	M	1	22,00	45,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0227/1	N	1	45,00	70,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0014	O	1	45,00	70,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0015	P	1	40,00	63,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0032	J	1	20,00	32,00		13	DIN 42 530	NBR	65-70


3 kV(N) AG 630 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0003	GK-R0012	M	1	22,00	45,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0013	N	1	45,00	70,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0014	O	1	45,00	70,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0015	P	1	40,00	63,00	2,00		NBR	65-70
	GK-C0032	J	1	20,00	32,00		13	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 539 3 kV(N) AG 1000 A

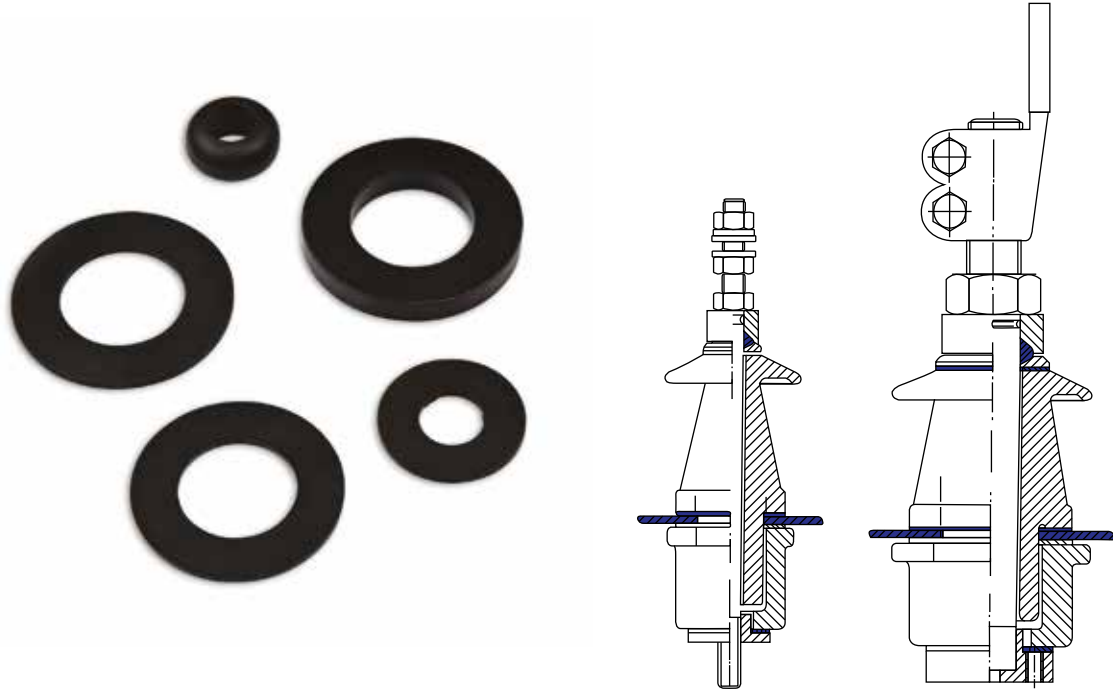

DIN 42 539 3 kV(N) AG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0236	M	1	32,00	65,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0228/1	N	1	56,00	90,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0023	R	1	45,00	70,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0025	X	1	56,00	90,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0034	J	1	30,00	45,00		16	DIN 42 530	NBR	65-70


3 kV(N) AG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0006	GK-R0024	M	1	33,00	64,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0022	N	1	56,00	90,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0023	R	1	45,00	70,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0025	X	1	56,00	90,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0034	J	1	30,00	45,00		16	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 539 3 kV(N) AG 2000 A

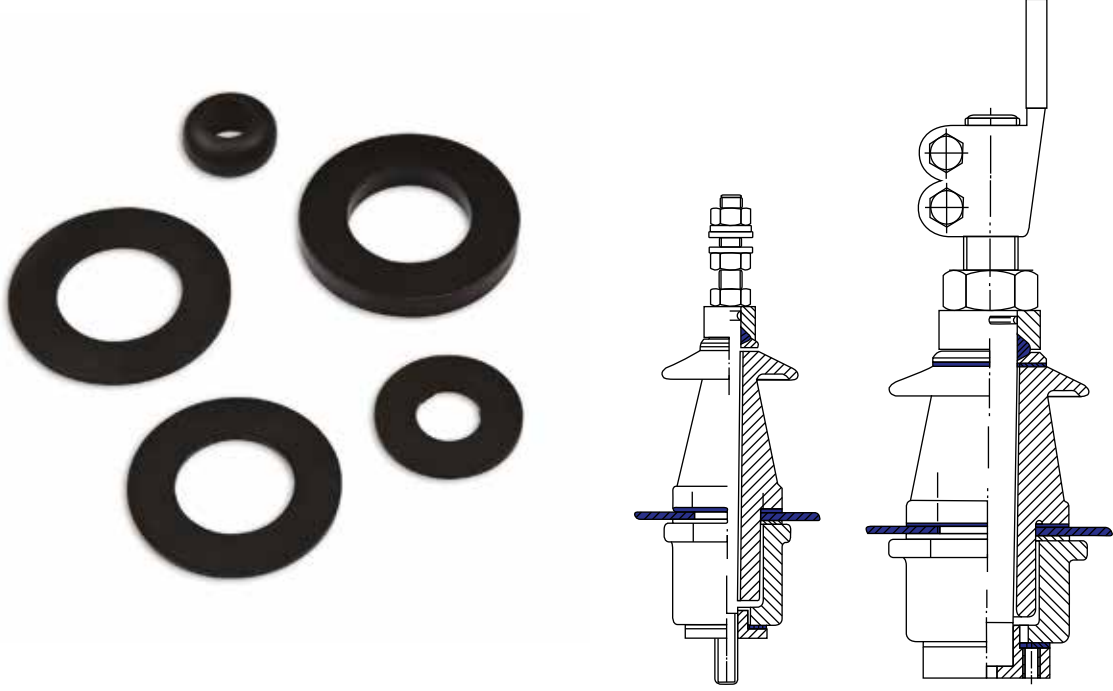

DIN 42 539 3 kV(N) AG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0029	M	1	45,00	80,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0231	N	1	70,00	104,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0028	R	1	63,00	90,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0027	X	1	70,00	104,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0035	J	1	42,00	59,00		16	DIN 42 530	NBR	65-70


3 kV(N) AG 2000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0007	GK-R0029	M	1	45,00	80,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0026	N	1	70,00	104,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0028	R	1	63,00	90,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0027	X	1	70,00	104,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0035	J	1	42,00	59,00		18	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHHING CONTA GRUBU

DIN 42 539 3 kV(N) AG 3150 A

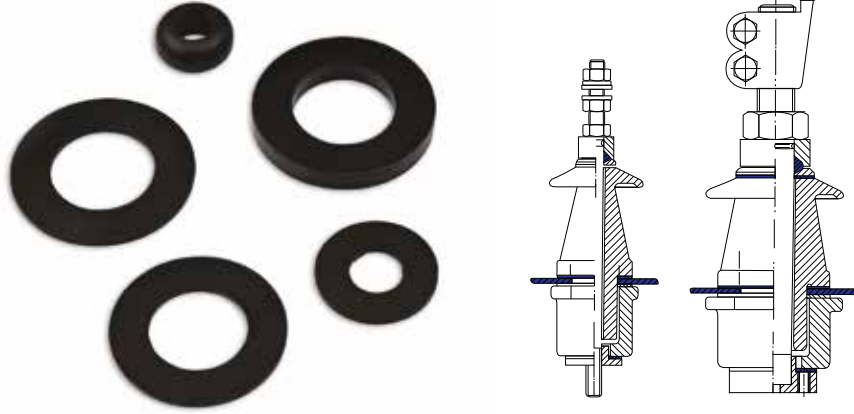

DIN 42 539 3 kV(N) AG 3150 A BUSHHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0021	N	1	90,00	125,00	4,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-R0020	X	1	90,00	125,00	3,00		DIN 42 530	NBR	65-70
GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	DIN 42 530	NBR	65-70

3 kV (N) AG 3150 A BUSHHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0008	GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0021	N	1	90,00	125,00	4,00		NBR	65-70
	GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0020	X	1	90,00	123,00	3,00		NBR	65-70
	GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	NBR	65-70


3 kV (N) AG 3150 A BUSHHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0009	GK-R0018	M	1	50,00	90,00	2,00		NBR	65-70
	GK-R0010	N	1	90,00	125,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0019	R	1	80,00	110,00	3,00		NBR	65-70
	GK-R0021	X	1	90,00	125,00	4,00		NBR	65-70
	GK-C0036	J	1	48,00	65,00		18	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

DIN 42 541 24÷36 kV 5000 A÷8000 A

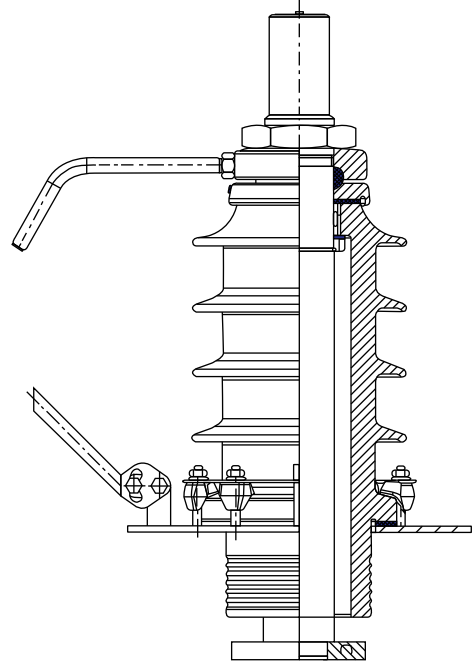

DIN 42 541 24÷36 kV 5000A÷8000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0025	GK-R0102	M	1	92,00			160,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0103	N	1	200,00			250,00	6,00		NBR	65-70
	GK-R0101	F	2	6,50			11,50	1,50		CELFEKS	
	GK-C0156	O	1	94,00	104,00	20,00	120,00	2,00		CELFEKS	
	GK-C0155	J	1	90,00			116,00		26	NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

45 kV(N) 1188 MM KREPAJLI YG 1000 A



45 kV(N) 1188 MM KREPAJLI YG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0017	GK-R0079-1	M	1	50,00			80,00	4,00			NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00		52 kV 2000 A YG	NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00		DIN 125	NBR	65-70
	GK-C0134-1	O	1	38,00	51,00	17,00	65,00	2,00			NBR	65-70
	GK-C0098	J	1	30,00			54,00		24,00	DIN 42 533	FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

45 kV(N) 1395 MM KREPAJLI YG 1000 A



45 kV(N) 1395 MM KREPAJLI YG 1000 A BUSHING CONTA TAKIMI



GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0021	GK-R0097	M	1	32,00			90,00	4,00			NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00			NBR	65-70
	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00			NBR	65-70
	GK-C0134	O	1	38,00	51,00	12,00	65,00	2,00			NBR	65-70
	GK-C0133	J	1	30,00			60,00		24		FKM	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

YG 3150 A

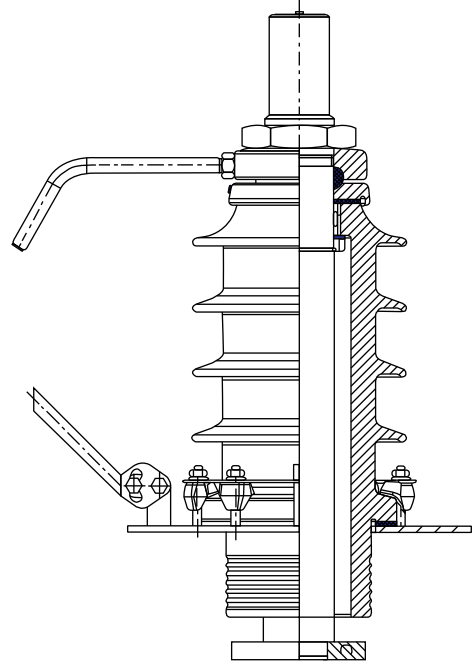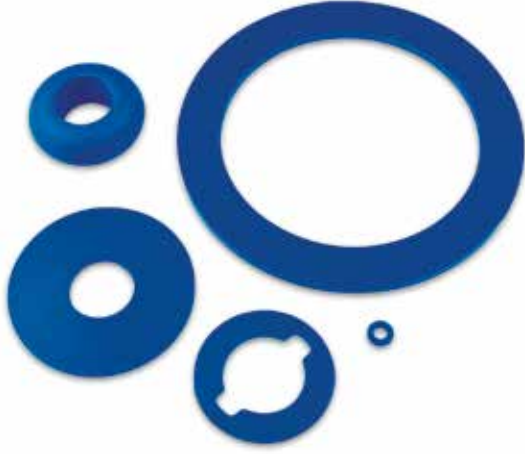

YG 3150 A BUSHING CONTA TAKIMI


GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0016	GK-R0078	M	1	50,00			100,00	2,00		FVMQ	70
	GK-R0066	N	2	135,00			180,00	6,00		FVMQ	70
	GK-C0100	O	1	50,00	62,00	17,00	70,00	2,00		FVMQ	70
	GK-C0105	J	1	48,00			72,00		24,00	FVMQ	70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

3 kV 4500 A AG

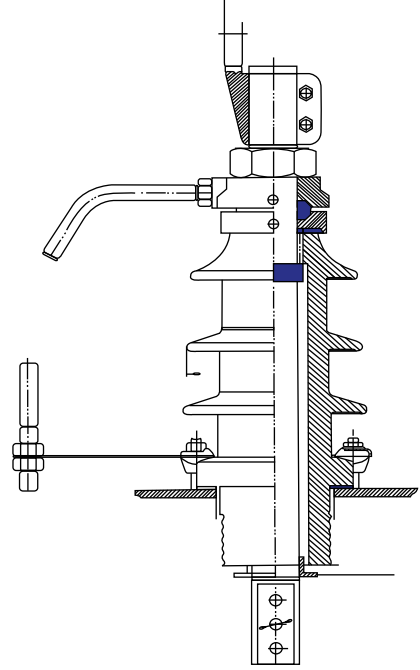


3 kV (N) AG 4500 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	TİP	ADET	İÇÇAP 1	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-R0063	M	1	59,00	112,00	3,00			NBR	65-70
GK-R0064	N	1	105,00	155,00	5,00			NBR	65-70
	R	1	105,00	155,00	3,00			NBR	65-70
	X	1	105,00	155,00	3,00			NBR	65-70
GK-C0079	J	1	55,00	95,00		30,00		NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING CONTA GRUBU

10kV(N) / 20kV(N) / 30kV(N) YG 4500 A

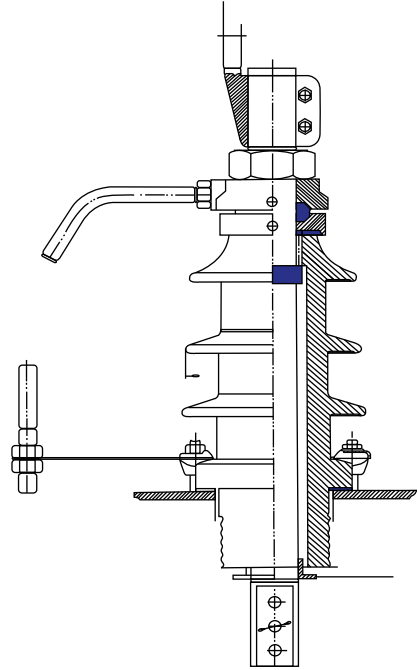

10kV(N) / 20kV(N) / 30kV(N) YG 4500 A BUSHING CONTA TAKIMI

GK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TİP	ADET	İÇÇAP 1	İÇÇAP 2	KULAK GENİŞLİĞİ	DIŞÇAP	KALINLIK	YÜKSEKLİK	STANDART NUMARASI	HAMMADDE	SHORE A
GK-TK0027	GK-R0075	F	1	6,40			12,50	2,00			NBR	65-70
	GK-R0150	M	1	58,00			100,00	4,00			NBR	65-70
	GK-R0066	N	1	135,00			180,00	6,00			NBR	65-70
	GK-C0329	O	1	58,00	64,00	15,00	70,00	2,00			NBR	65-70
	GK-C0079	J	1	54,80			94,00		30		NBR	65-70

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

“ BİLGİYE ULAŞILABİLİRLİK ”

Müşterilerimiz talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmektedir.

“ HIZLI GERİ BİLDİRİM ”

Hızlı Geri Bildirim: Müşterilerimiz tarafından iletilen talep, memnuniyet, takdir, şikâyet bilgileri dikkate alınarak gerekli önem gösterilmektedir. Herhangi bir çalışma, iyileştirme ve geliştirme gerektiği takdirde en kısa sürede cevap verilmektedir.



BUSHING M CONTA GRUBU



BUSHING M CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KALINLIK
1	DIN 42 530	1 kV AG 250 A	"M" CONTA	GK-R0006	32,00	14,00	2,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 630 A	"M" CONTA	GK-R0012	45,00	22,00	2,00
3	DIN 42 530	1 kV AG 1000 A	"M" CONTA	GK-R0236	65,00	32,00	2,00
4		1 kV AG 1000 A	"M" CONTA	GK-R0024	64,00	33,00	2,00
5	DIN 42 530	1 kV AG 2000 A	"M" CONTA	GK-R0029	80,00	45,00	2,00
6	DIN 42 530	1 kV AG 3150 A	"M" CONTA	GK-R0018	90,00	50,00	2,00
7	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 1000 A	"M" CONTA	GK-R0229	80,00	36,00	2,00
8		10-20-30 kV YG 1000 A	"M" CONTA	GK-R0072	80,00	36,00	4,00
9	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 2000 A	"M" CONTA		100,00	50,00	2,00
10		10-20-30 kV YG 2000 A	"M" CONTA	GK-R0074	100,00	50,00	4,00
11	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 3150 A	"M" CONTA		100,00	50,00	2,00
12		10-20-30 kV YG 3150 A	"M" CONTA	GK-R0074	100,00	50,00	4,00
13	DIN 42 537	36 kV 12,5 A	"M" CONTA		290,00	240,00	6,00
14	DIN 42 537	36 kV 16 A	"M" CONTA		460,00	395,00	6,00
15	DIN 42 537	36 kV 25 A	"M" CONTA		520,00	455,00	6,00
16	DIN 42 541	24 ÷ 36 kV 5000 A ÷ 8000 A	"M" CONTA	GK-R0102	160,00	92,00	6,00
17		10-20-30 kV YG 4500 A	"M" CONTA	GK-R0150	100,00	58,00	4,00
18		45 kV YG 1000 A 1188 KREPAJLI	"M" CONTA	GK-R0079-01	80,00	50,00	4,00
19		45 kV 1 YG 1000 A 1395 KREPAJLI	"M" CONTA	GK-R0097	90,00	32,00	4,00
20		YG 3150 A	"M" CONTA	GK-R0078	100,00	50,00	2,00
21		1 kV AG 250 A	"M" CONTA		32,00	14,00	4,00
22		1 kV AG 1000 A	"M" CONTA		59,00	32,00	3,00
23		1 kV AG 3150 A	"M" CONTA		90,00	50,00	4,00
24		M-4500	"M" CONTA		125,00	56,00	2,00
25		M-4500	"M" CONTA		100,00	56,00	2,00
26		10-20-30 kV YG 1000 A	"M" CONTA	GK-R0229	80,00	36,00	2,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHING N CONTA GRUBU



BUSHING N CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KNLK
1	DIN 42 530	1 kV AG 250 A	"N" CONTA	GK-R0234	50,00	28,00	4,00
2		1 kV AG 250 A	"N" CONTA	GK-R0009	50,00	28,00	6,00
3	DIN 42 530	1 kV AG 630 A	"N" CONTA	GK-R0227/1	70,00	45,00	4,00
4		1 kV AG 630 A	"N" CONTA	GK-R0013	70,00	45,00	6,00
5	DIN 42 530	1 kV AG 1000 A	"N" CONTA	GK-R0208	90,00	56,00	4,00
6		1 kV AG 1000 A	"N" CONTA	GK-R0022	90,00	56,00	6,00
7	DIN 42 530	1 kV AG 2000 A	"N" CONTA	GK-R0209	104,00	70,00	4,00
8		1 kV AG 2000 A	"N" CONTA	GK-R0026	104,00	70,00	6,00
9	DIN 42 530	1 kV AG 3150 A	"N" CONTA	GK-R0021	125,00	90,00	4,00
10		1 kV AG 3150 A	"N" CONTA	GK-R0010	125,00	90,00	6,00
11	DIN 42 531	10-20-30 kV YG 250 A	"N" CONTA		105,00	76,00	4,00
12	DIN 50 180	10-20-30 kV YG 250 A	"N" CONTA	GK-R0117	105,00	76,00	6,00
13		10-20-30 kV YG 250 A	"N" CONTA		108,00	76,00	6,00
14	DIN 42 532	10-20-30 kV YG 630 A	"N" CONTA	GK-R0021	125,00	90,00	4,00
15		10-20-30 kV YG 630 A	"N" CONTA	GK-R0010	125,00	90,00	6,00
16	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 1000 A	"N" CONTA		160,00	110,00	4,00
17		10-20-30 kV YG 1000 A	"N" CONTA	GK-R0073	160,00	110,00	6,00
18	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 2000 A	"N" CONTA	GK-R0213	180,00	135,00	4,00
19		10-20-30 kV YG 2000 A	"N" CONTA	GK-R0066	180,00	135,00	6,00
20	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 3150 A	"N" CONTA	GK-R0213	180,00	135,00	4,00
21		10-20-30 kV YG 3150 A	"N" CONTA	GK-R0066	180,00	135,00	6,00
22	DIN 42 539	3 kV AG 250 A	"N" CONTA	GK-R0091	60,00	38,00	4,00
23	DIN 42 539	3 kV AG 630 A	"N" CONTA	GK-R0227/1	70,00	45,00	4,00
24		3 kV AG 630 A	"N" CONTA	GK-R0013	70,00	45,00	6,00
25	DIN 42 541	24 ÷ 36 kV 5000 A ÷ 8000 A	"N" CONTA	GK-R0103	250,00	200,00	6,00
26		10-20-30 kV YG 4500 A	"N" CONTA		160,00	120,00	6,00
27		10-20-30 kV YG 3150 A	"N" CONTA		177,00	132,00	4,00
28		3 kV AG 250 A	"N" CONTA		54,00	33,00	4,00
29		3 kV AG 630 A	"N" CONTA		70,00	45,00	5,00
30		1 kV AG 1000 A	"N" CONTA		80,00	54,00	6,00
31		10-20-30 kV YG 4500 A	"N" CONTA	GK-R0213	180,00	135,00	4,00
32		10-20-30 kV YG 4500 A	"N" CONTA		160,00	120,00	4,00
33		10-20-30 kV YG 4500 A	"N" CONTA	GK-R0066	180,00	135,00	6,00
34		DT 45 N 1000 A 1188 KREPAJLI	"N" CONTA	GK-R0066	180,00	135,00	6,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHHING F CONTA GRUBU



BUSHHING F CONTA GRUBU							
SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KALINLIK
1	DIN 42 532	10-20-30 kV YG 630 A	"F" CONTA	GK-R0011	14,00	8,20	2,00
2	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 1000 A	"F" CONTA	GK-R0075	12,50	6,40	2,00
3	DIN 42 541	24 ÷ 36 kV 5000 A ÷ 8000 A	"F" CONTA	GK-R0101	11,50	6,50	1,50

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHING O CONTA GRUBU



BUSHING O CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KULAK GENİŞLİĞİ	KNLK
1	DIN 42 530	1 kV AG 250 A	"O" CONTA	GK-R0007	50,00	28,00		2,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 630 A	"O" CONTA	GK-R0014	70,00	45,00		2,00
3	DIN 42 531	10-20-30 kV YG 250 A	"O" CONTA	GK-C0038	32,00	15,00	6,00	2,00
4	DIN 42 532	10-20-30 kV YG 630 A	"O" CONTA	GK-C0037	38,00	24,00	3,00	2,00
5	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 1000 A	"O" CONTA	GK-C0101	56,00	48,00	12,00	2,00
6	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 2000 A	"O" CONTA	GK-C0100	70,00	50,00	17,00	2,00
7	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 3150 A	"O" CONTA	GK-C0100	70,00	50,00	17,00	2,00
8	DIN 42 539	3 kV AG 250 A	"O" CONTA	GK-R0090	60,00	38,00		2,00
9	DIN 42 539	1 kV AG 630 A	"O" CONTA	GK-R0014	70,00	45,00		2,00
10	DIN 42 541	24 ÷ 36 kV 5000 A ÷ 8000 A	"O" CONTA	GK-C0156	120,00	94,00	20,00	2,00
11		10-20-30 kV YG 4500 A	"O" CONTA	GK-C0329	70,00	68,00	15,00	2,00
12		45 kV 1000 A 1188 KREPAJLI	"O" CONTA	GK-C0134-1	65,00	38,00	17,00	2,00
13		45 kV 1000 A 1395 KREPAJLI	"O" CONTA	GK-C0134	65,00	38,00	12,00	2,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHHING P CONTA GRUBU



BUSHHING P CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KNLK
1	DIN 42 530	1 kV AG 250 A	"P" CONTA	GK-R0008	45,00	25,00	2,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 630 A	"P" CONTA	GK-R0015	63,00	40,00	2,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHHING R CONTA GRUBU



BUSHHING R CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KNLK
1	DIN 42 530	1 kV AG 1000 A	"R" CONTA	GK-R0023	70,00	45,00	3,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 2000 A	"R" CONTA	GK-R0028	90,00	63,00	3,00
3	DIN 42 530	1 kV AG 3150 A	"R" CONTA	GK-R0019	110,00	80,00	3,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

BUSHHING X CONTA GRUBU



BUSHHING X CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KNLK
1	DIN 42 530	1 kV AG 1000 A	"X" CONTA	GK-R0025	90,00	56,00	3,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 2000 A	"X" CONTA	GK-R0027	104,00	70,00	3,00
3	DIN 42 530	1 kV AG 3150 A	"X" CONTA	GK-R0020	125,00	90,00	3,00
4		1 kV AG 3150 A	"X" CONTA	GK-R0021	125,00	90,00	4,00
5		4500 A	"X" CONTA		160,00	120,00	3,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

BUSHHING J CONTA GRUBU




BUSHHING J CONTA GRUBU

SIRA NO	STANDART	İZOLATÖR TİPİ	PARÇA ADI	GK KODU	DIŞÇAP	İÇÇAP	KALINLIK
1	DIN 42 530	1 kV AG 250 A	"J" CONTA	GK-C0030	22,00	12,00	11,00
2	DIN 42 530	1 kV AG 630 A	"J" CONTA	GK-C0032	32,00	20,00	13,00
3	DIN 42 530	1 kV AG 1000 A	"J" CONTA	GK-C0034	45,00	30,00	16,00
4	DIN 42 530	1 kV AG 2000 A	"J" CONTA	GK-C0035	59,00	42,00	18,00
5	DIN 42 530	1 kV AG 3150 A	"J" CONTA	GK-C0036	65,00	48,00	18,00
6	DIN 42 539	3 kV AG 250 A	"J" CONTA	GK-C0030	22,00	12,00	11,00
7	DIN 42 539	3 kV AG 630 A	"J" CONTA	GK-C0032	32,00	20,00	13,00
8	DIN 42 539	3 kV AG 1000 A	"J" CONTA	GK-C0034	45,00	30,00	16,00
9	DIN 42 539	3 kV AG 2000 A	"J" CONTA	GK-C0035	59,00	42,00	18,00
10	DIN 42 539	3 kV AG 3150 A	"J" CONTA	GK-C0036	65,00	48,00	18,00
11	DIN 42 531	10-20-30 kV YG 250 A	"J" CONTA	GK-C0033	30,00	12,00	18,00
12	DIN 42 532	10-20-30 kV YG 630 A	"J" CONTA	GK-C0031	38,00	20,00	18,00
13	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 1000 A	"J" CONTA	GK-C0098	54,00	30,00	24,00
14	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 2000 A	"J" CONTA	GK-C0099	66,00	42,00	24,00
15	DIN 42 533	10-20-30 kV YG 3150 A	"J" CONTA	GK-C0105	72,00	48,00	24,00
16	DIN 42 534	52 kV YG 1000 A	"J" CONTA	GK-C0098	54,00	30,00	24,00
17	DIN 42 534	52 kV YG 2000 A	"J" CONTA	GK-C0099	66,00	42,00	24,00
18	DIN 42 534	52 kV YG 3150 A	"J" CONTA	GK-C0105	72,00	48,00	24,00
19	DIN 42 537	36 kV 12,5 kA	"J" CONTA		153,00	125,00	28,00
20	DIN 42 537	36 kV 16 kA	"J" CONTA		303,00	275,00	28,00
21	DIN 42 537	36 kV 25 kA	"J" CONTA		336,00	364,00	28,00
22	DIN 42 541	24 ÷ 36 kV 5000 A ÷ 8000 A	"J" CONTA	GK-C0155	116,00	90,00	26,00
23		10-20-30 kV YG 4500 A	"J" CONTA	GK-C0079	94,00	55,00	30,00
24		45 kV YG 1000 A	"J" CONTA	GK-C0133	60,00	30,00	24,00
25		NF 4500 A	"J" CONTA		60,00	26,00	24,00
26		NF 6500 A	"J" CONTA		115,00	75,00	30,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton

GENLEŞME DEPO CONTALARI

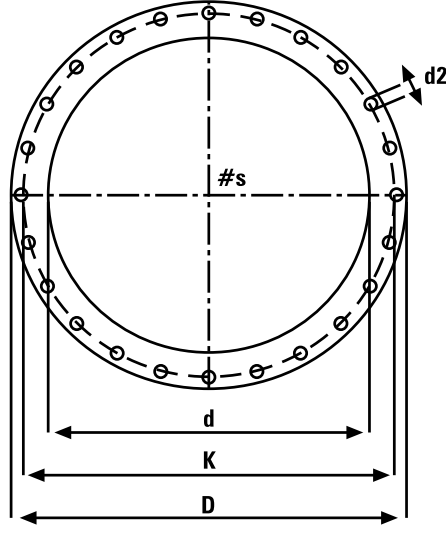

GENLEŞME DEPO CONTALARI

GK KODU	d	D	K	d2	S	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0107	525	595	570	15	6	24	NBR	106
GK-C0400	390	475	450	12	5	24	NBR	493

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

“ DENETİME AÇIKLIK ”

Müşterilerimiz tarafından gelecek denetim taleplerini tüm açık yüreklilikle karşılamakta ve desteklemekteyiz.

“ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ”

Müşterilerimizden gelen öneri ve düşünceler titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.




AKIM TRAFOSU

CONTALARI



AKIM TRAFOSU CONTASI


GK KODU	d	D	K	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0043	120	170	145	11	2	NBR-VMQ	57
GK-C0042	110	170	145	11	6	NBR-VMQ	58

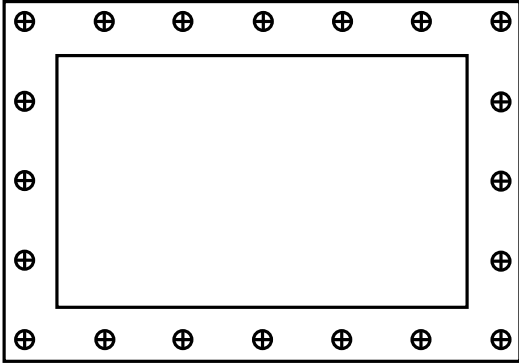

AKIM TRAFOSU KAPAK CONTASI


GK KODU	d1	D1	d2	D2	S	DELİK ÇAPI	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0108	310	390	190	270	5	12	20	NBR-VMQ	111

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

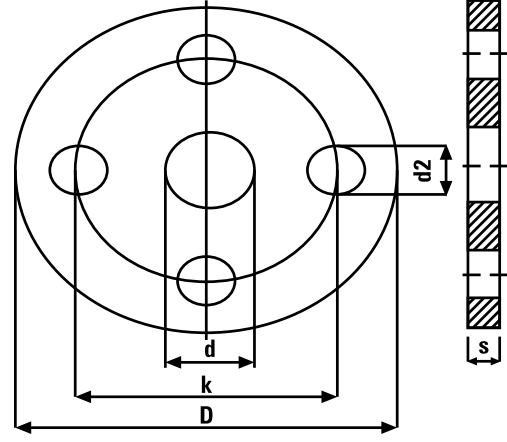

FLANŞ BAĞLANTILARI BUCHHOLZ RÖLE CONTALARI

GK KODU	NW	d	D	K	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0517	25	25,00	115,00	85,00	14,00	5,00	NBR	DIN 42 566
	50	50,00	165,00	102,00	18,00	5,00	NBR	DIN 42 566
GK-C0049		35,00	100,00	75,00	11,00	4,00	NBR	36

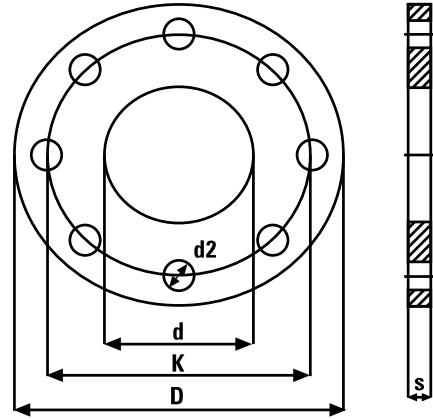


FLANŞ BAĞLANTILARI BUCHHOLZ RÖLE CONTALARI

GK KODU	NW	d	D	K	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0063	80	90,00	197,00	160,00	18,00	5,00	NBR-VMQ	54
	80	80,00	200,00	160,00	18,00	5,00	NBR-VMQ	DIN 42 566

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

GENLEŞME DEPO CONTALARI

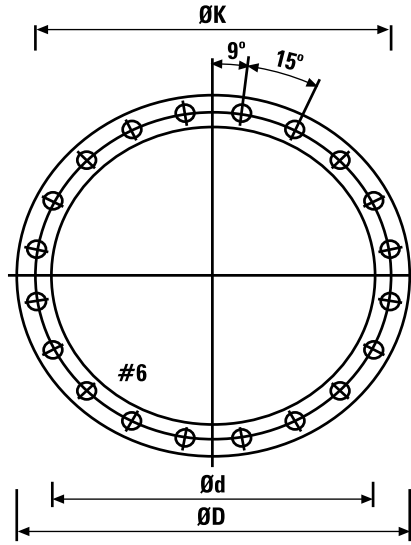

GENLEŞME DEPO CONTALARI

GK KODU	d	D	K	d2	S	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0333	325	395	360	12	6	20	NBR	616
GK-C0408	410	445	410	12	6	20	NBR	616
GK-C0116	460	495	460	12	6	20	NBR	616
GK-C0409	510	545	510	12	6	20	NBR	616

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

ELATTA AKIŞ GÖSTERGE CONTALARI




ELATTA AKIŞ GÖSTERGE CONTALARI

İÇÇAP	DIŞÇAP	KALINLIK
45,00	94,00	6,00
57,00	109,00	6,00
72,00	129,00	6,00
84,00	144,00	6,00
109,00	164,00	6,00
134,00	194,00	6,00
161,00	221,00	6,00
209,00	276,00	6,00
262,00	332,00	6,00

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

FLANŞ BAĞLANTI CONTASI

ND 6 İÇİN

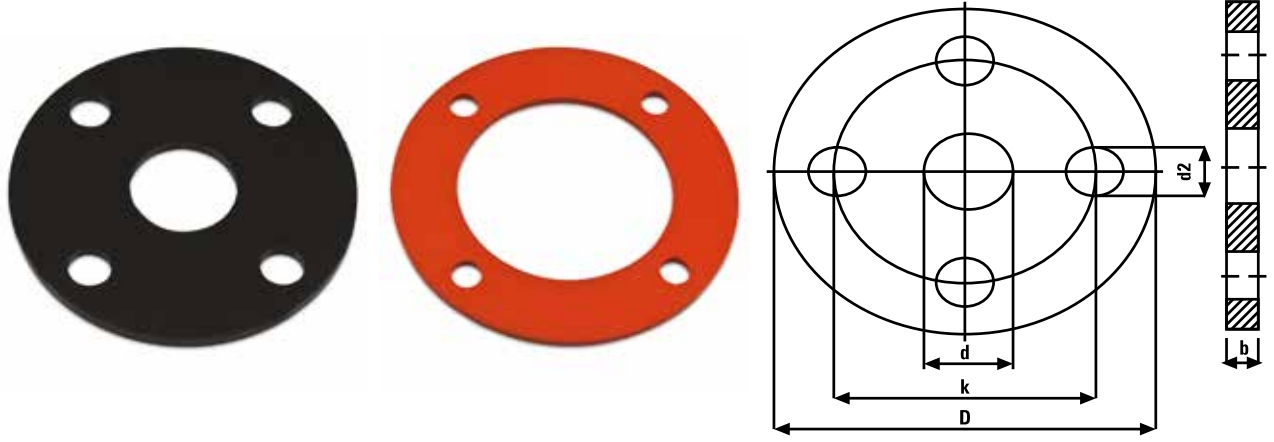


FLANŞ BAĞLANTI CONTASI ND 6 İÇİN

GK KODU	NW	d	D	K	d2	B	DKM. NO
GK-C0160	15	22	77	55	11	5	79
	20	28	87	65	11	5	79
GK-C0080	25	35	97	75	12	5	79
	40	49	127	100	14	5	79
	50	61	137	110	14	5	79
	80	90	187	150	18	5	79

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

FLANŞ BAĞLANTI CONTASI

ND 10 İÇİN

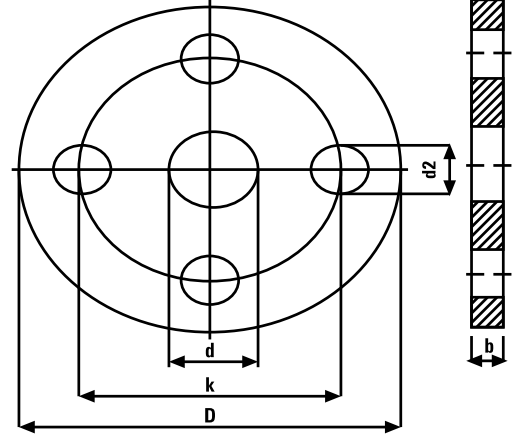

FLANŞ BAĞLANTI CONTASI ND 10 İÇİN


GK KODU	NW	d	D	K	d2	B	DKM. NO
	15	22	92	65	14	5	53
	20	28	102	75	14	5	53
GK-C0069	25	35	112	85	14	5	53
GK-C0070	40	49	147	110	14	5	53
GK-C0181	50	61	162	125	14	5	53
	65	77	182	145	14	5	53
GK-C0217	80	91	197	160	14	5	53
GK-C0154	100	120	215	180	14	5	53

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

FLANŞ BAĞLANTI CONTASI

ND 10-NW 100 ÜZERİ

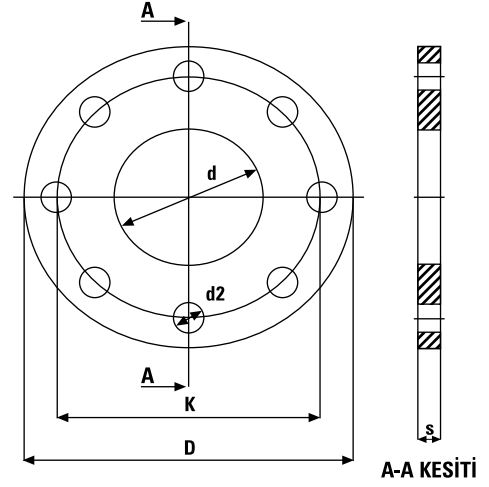

FLANŞ BAĞLANTI CONTASI ND 10-NW 100 ÜZERİ

GK KODU	NW	d	D	K	d2	S	DKM. NO
GK-C0159	100	120	210	180	18	5	53
	125	150	240	210	18	5	53
GK-C0308	150	175	275	240	22	5	53
	200	230	330	295	22	5	53

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

“ PROFESYONEL YAKLAŞIM ”


Şirketimiz profesyonel kadrosuyla ve profesyonel bir yaklaşımla müşterilerimizin taleplerine yanıt vermektedir.

“ MÜŞTERİ ODAKLILIK ”

Müşterilerimize yüksek seviyede hizmet sunmak ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşım benimsenmektedir.



NUMUNELER

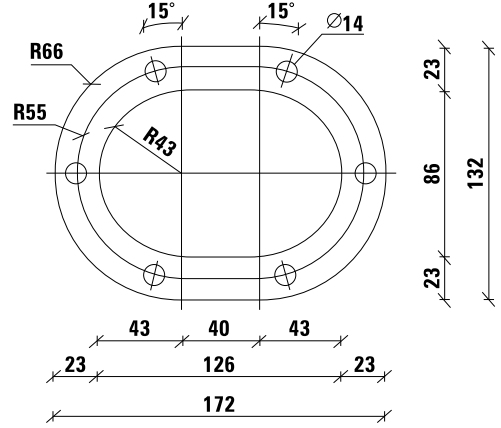


NUMUNE ALMA VALF CONTALARI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-R0126	10	14	2	NBR	263

ÇEKİRDEK TOPRAKLAMA TERMİNAL CONTASI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0401			5	NBR	606

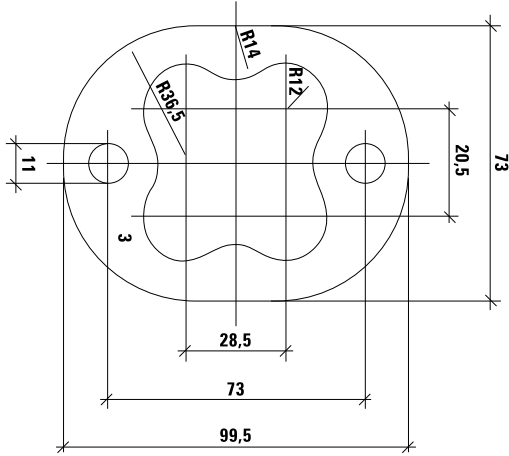

KLEMENS CONTASI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0048			3	NBR	51

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

KURUTUCU FLANŞ CONTASI



HAVA KURUTUCU FLANŞ CONTASI

GK KODU	D1	D2	K	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0045	45,00	80,00	55,00	22,50	12,50	4,00	MANTAR	50



NEM ALICI CONTASI

NEM ALICI CONTASI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-R0003	66,00	80,00	5,00	NBR	DIN 42 562
GK-R0116	128,00	142,00	5,00	NBR	DIN 42 562
GK-R0129	65,00	82,00	5,00	NBR	282

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

MENHOL CONTALARI



MENHOL CONTALARI

GK KODU	d1	D1	d2	D2	S	DELİK ÇAPI	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0305	140	240	622	722	4	14	20	NBR-MANTAR	411
GK-C0372	200	300	800	900	4	15	28	NBR-MANTAR	521
GK-C0375	175	275	630	730	4	14	24	NBR-MANTAR	524
GK-C0364	200	300	820	920	4	15	28	NBR-MANTAR	511
GK-C0366	350	450	800	900	4	15	32	NBR-MANTAR	513
GK-C0367	350	450	820	920	4	15	32	NBR-MANTAR	514
GK-C0368	380	480	1,200	1,300	4	15	46	NBR-MANTAR	515
GK-C0200	116	216	472	572	4	14	16	NBR-MANTAR	242
GK-C0218	216	316	858	958	4	14	26	NBR-MANTAR	272
	216	316	858	958	4	14-28	26	NBR-MANTAR	272
GK-C0393	116	216	370	470	4	14	14	NBR-MANTAR	242
GK-C0269	230	330	590	690	4	14	30	NBR-MANTAR	369
GK-C0270	140	240	500	600	4	14	28	NBR-MANTAR	370
GK-C0294	300	400	1,040	1,140	4	14	32	NBR-MANTAR	401
	300	400	1,040	1,140	4	14-28	32	NBR-MANTAR	401
GK-C0301	230	330	590	690	4	14	24	NBR-MANTAR	408
GK-C0302	660	780	660	780	5	15	34	NBR-MANTAR	409
GK-C0303	250	350	500	600	5	12	22	NBR-MANTAR	410

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

MESNETLEME CONTALARI

TAKOZ GRUBU




MESNETLEME CONTALARI TAKOZ GRUBU

GK KODU	d	S1	S2	AYAK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0150	245,00	3,00	19,00	11,00	NBR	165
GK-C0151	300,00	3,00	19,00	14,00	NBR	165
GK-C0219	190,00	3,00	19,00	7,00	NBR	165

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

MUHAFAZA KUTUSU BASINÇ EMNİYET VENTİLİ

CONTALARI

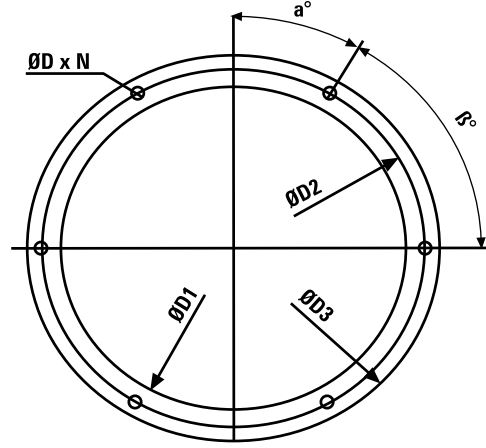

MUHAFAZA KUTUSU BASINÇ EMNİYET VENTİLİ CONTALARI

GK KODU	D1	D2	K	d2	S	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0096	350	420	390	12	4	6	NBR	80
GK-C0384	390	460	430	12	4	6	NBR	80
	240	310	280	12	4	4	NBR	80
GK-C0081	270	340	310	12	4	4	NBR	80
GK-C0187	350	420	390	12	4	4	NBR	80

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

RADYATÖR KÖR FLANŞ CONTAŞI



RADYATÖR KÖR FLANŞ CONTALARI

GK KODU	d1	d2	S	DELİK ÇAPI	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0044	150	150	5	18	4	MANTAR	31
	100	100	5	14	4	MANTAR	DIN 42 548

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilir.

Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

TOPRAKLAMA KABI MONTAJ CONTALARI




TOPRAKLAMA KABI MONTAJ CONTALARI

GK KODU	d1	D1	d2	D2	S	DELİK ÇAPI	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0044	148	218	268	338	6	14	8	NBR	217
GK-C0180	238	308	268	338	6	14	10	NBR	217
	268	338	348	418	6	14	14	NBR	217

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingirit

YAĞ BOŞALTMA TAPA CONTALARI

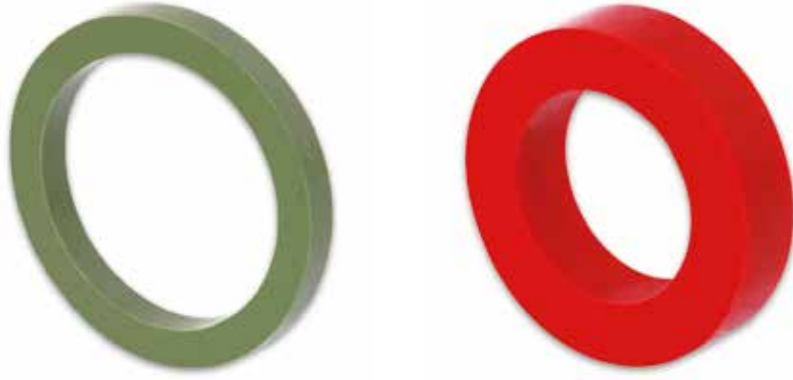

YAĞ BOŞALTMA TAPA CONTALARI

GK KODU	NW	D1	D2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-R0049		61,00	95,00	2,00	NBR 70	DIN 2690
GK-R0050		52,00	60,00	2,00	POLYAMİD (Pa) 6	DIN 42 548
	22	34,00	46,00	3,00	KLİNGİRİT	DIN 42 551
GK-R0171	31	49,00	65,00	3,00	KLİNGİRİT	DIN 42 551
GK-R0170	40	61,00	80,00	3,00	KLİNGİRİT	DIN 42 551



YAĞ BOŞALTMA TAPA O-RİNG

GK KODU	NW	D1	S	MALZEME	DKM. NO
	22	18,60	3,62	NBR	DIN 42 551
	31	27,60	3,62	NBR	DIN 42 551
	40	36,60	3,62	NBR	DIN 42 551


YAĞ DOLDURMA AĞZI

CONTALARI



YAĞ DOLDURMA AĞZI CONTALARI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-C0050	39	52	5	NBR	DIN 42 553
GK-C0209	38	48	5	NBR	197

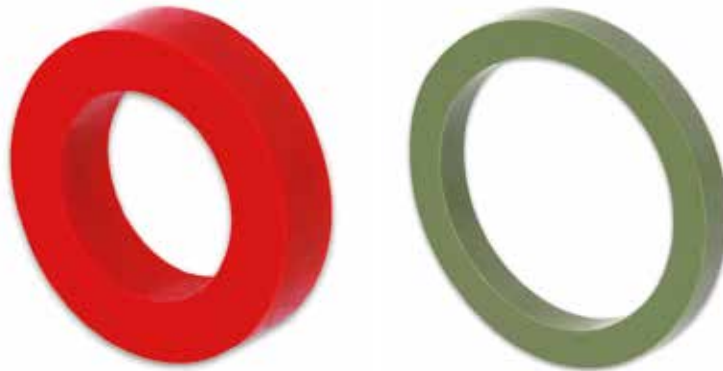

YAĞ DOLDURMA AĞZI CONTALARI

GK KODU	d1	d2	S	MALZEME	DKM. NO
GK-R0036	30	37	3	NBR	197
GK-R0110	38	48	5	NBR	197



O-RİNG

O-RİNG

İÇ ÇAP	KALINLIK	İÇ ÇAP	KALINLIK	İÇ ÇAP	KALINLIK	İÇ ÇAP	KALINLIK
16,00	1,00	20,00	3,00	124,00	4,76	107,00	8,00
3,00	1,50	29,00	3,00	60,00	5,00	110,00	8,00
15,00	1,50	40,00	3,00	41,00	5,30	130,00	8,00
16,00	1,50	45,00	3,00	56,50	5,30	155,00	8,00
2,93	1,78	64,00	3,00	56,50	5,30	160,00	8,00
4,55	2,00	21,47	3,17	57,30	5,30	162,00	8,00
11,50	2,00	7,14	3,53	71,00	5,30	170,00	8,00
15,00	2,00	7,95	3,53	78,50	5,30	178,00	8,00
22,00	2,00	9,12	3,53	80,00	5,30	205,00	8,00
23,00	2,00	18,54	3,53	95,50	5,30	245,00	8,00
35,00	2,00	26,50	3,53	101,00	5,33	265,00	8,00
37,00	2,00	29,00	3,50	104,10	5,34	12,00	10,00
41,00	2,00	30,00	3,53	45,00	5,50	135,00	10,00
45,00	2,00	44,20	3,50	100,00	5,50	140,00	10,00
75,00	2,00	47,65	3,53	160,00	5,50	240,00	10,00
26,00	2,20	56,00	3,50	180,00	5,50	243,00	10,00
2,52	2,34	62,00	3,53	80,00	5,70	245,00	10,00
8,00	2,40	64,30	3,53	117,00	5,80	247,00	10,00
14,50	2,50	68,50	3,55	65,00	6,00	345,00	10,00
34,00	2,50	70,00	3,53	80,00	6,00	350,00	10,00
45,00	2,50	101,20	3,53	90,00	6,00	390,00	10,00
9,13	2,62	139,30	3,53	91,00	6,00	433,00	10,00
64,75	2,62	158,30	3,53	135,00	6,00	443,00	10,00
13,60	2,70	193,20	3,53	85,00	6,50	543,00	10,00
5,00	3,00	14,00	4,00	52,00	8,00	643,00	10,00
7,00	3,00	62,00	4,00	80,00	8,00	180,00	10,50
17,00	3,00	88,00	4,00	90,00	8,00	235,00	10,50
19,30	3,00	138,00	4,00	100,00	8,00	290,00	10,50
						340,00	10,50

Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

TEST İZOLASYON


CONTALARI



FİTİL & LAMA GRUBU

CONTALARI



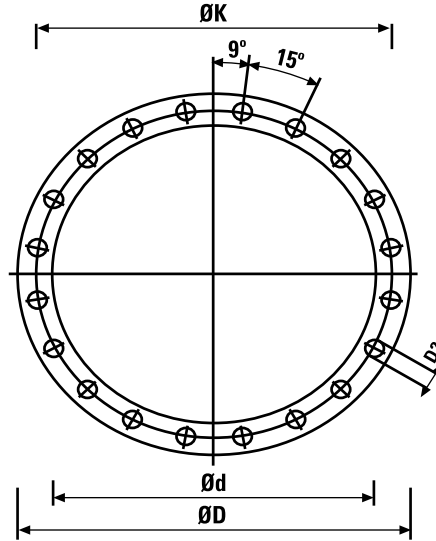

ŞALTER FLANŞ CONTALARI

GK KODU	d	D	K	D2	S	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0068	575,00	660,00	630,00	15,00	6,00	24	NBR	64
GK-C0102	575,00	660,00	630,00	15,00	5,00	24	VMQ	97
GK-C0103	270,00	334,00	310,00	14,00	4,00	12	NBR	98
GK-C0110	655,00	740,00	710,00	15,00	6,00	24	FVMQ	109
GK-C0123	650,00	740,00	690,00	15,00	5,00	12	NBR	131
GK-C0300	410,00	470,00	440,00	14,00	6,00	16	NBR	407
GK-C0370	1.030,00	1.170,00	1.120,00	20,00	5,00	30	NBR	517
GK-C0427	920,00	1.000,00	960,00	15,00	6,00	36	NBR	654




ŞALTER KAPAK CONTALARI

GK KODU	d1	D1	d2	D2	S	DELİK ÇAPı	DELİK SAYISI	MALZEME	DKM. NO
GK-C0061	816,00	996,00	1.020,00	1.200,00	5,00	20,00	40	VMQ	59
GK-C0064	250,00	350,00	855,00	955,00	6,00	14,00	32	VMQ	63
GK-C0065	770,00	880,00	995,00	1.105,00	6,00	14,00	50	VMQ	63
GK-C0283	930,00	970,00	960,00	1.000,00	5,00	16,00	40	NBR	390


Ürün hammaddeleri, istek doğrultusunda farklı hammaddelerden üretilebilir.
Alternatif hammadde seçeneklerimiz: Silikon / Filorosilikon / Viton / Teflon / Prespan / Klingrit

SANDVIÇ LAMALAR

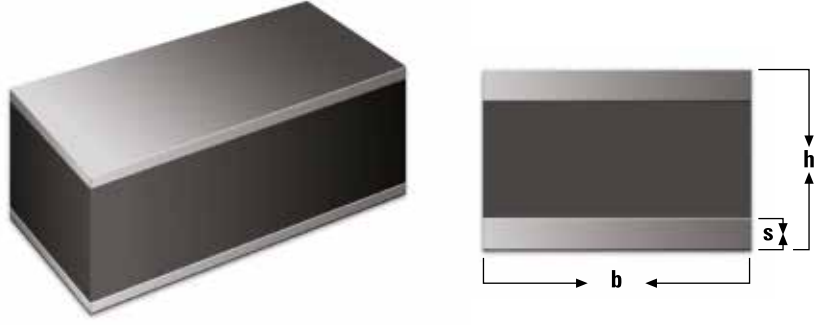

SANDVIÇ LAMALAR

GENİŞLİK b (mm)	BOY mm	YÜKSEKLİK h (mm)	SAC KALINLIĞI S (mm)	MALZEME	SHORE A	C _x (N/mm)	C _y (N/mm)	C _z (N/mm)	F _x max (N)	F _y max (N)	F _z max (N)	Basınç (kg)
40	2000	20	5	NR	55	27	27	452	100	100	350	6,92
40	2000	35	10	NR	55	21	21	209	100	100	300	13,77
40	2000	40	10	NR	55	18	18	115	100	100	220	14,21
40	2000	45	10	NR	55	12	12	79	100	100	200	14,65
40	2000	50	10	NR	55	11	11	63	100	100	200	15,09
50	2000	35	10	NR	55	24	24	275	125	125	400	17,72
50	2000	45	10	NR	55	14	14	121	125	125	320	18,81
50	2000	55	10	NR	55	10	10	66	120	120	250	19,91
50	2000	60	10	NR	55	8	8	53	110	110	250	20,25
50	2000	70	10	NR	55	6	6	38	100	100	250	21,55
60	2000	35	10	NR	55	29	29	549	150	150	550	20,44
60	2000	60	10	NR	55	10	10	76	135	135	300	23,58
60	2000	80	10	NR	55	6	6	42	120	120	300	26,45
70	2000	30	10	NR	55	56	56	1263	180	180	650	23,55
70	2000	45	10	NR	55	24	24	260	180	180	520	25,84
70	2000	50	10	NR	55	20	20	157	180	180	400	26,61
70	2000	55	10	NR	55	17	17	124	175	175	350	27,37
70	2000	65	10	NR	55	13	13	75	175	175	350	28,91
70	2000	80	10	NR	55	8	8	53	144	144	350	31,2
80	2000	45	10	NR	55	22	22	327	200	200	650	29,75
80	2000	80	10	NR	55	9	9	71	162	162	400	35,96
100	2000	45	15	NR	55	53	53	1376	240	240	800	49,37
100	2000	55	15	NR	55	30	30	605	225	225	800	51,65
100	2000	60	15	NR	55	26	26	372	225	225	730	52,65
100	2000	65	15	NR	55	22	22	267	225	225	650	53,86
100	2000	70	15	NR	55	19	19	195	225	225	600	54,84
100	2000	75	15	NR	55	16	16	141	215	215	550	55,93

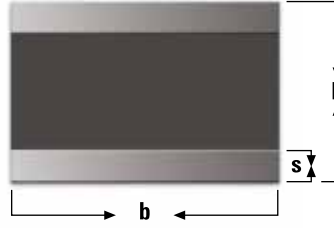

SANDVIÇ LAMALAR

SANDVIÇ LAMALAR

GENİŞLİK b (mm)	BOY mm	YÜKSEKLİK h (mm)	SAC KALINLIĞI S (mm)	MALZEME	SHORE A	C _x (N/mm)	C _y (N/mm)	C _z (N/mm)	F _x max (N)	F _y max (N)	F _z max (N)	Basınç (kg)
100	2000	80	15	NR	55	14	14	122	210	210	500	57,02
100	2000	90	15	NR	55	12	12	84	200	200	500	59,2
120	2000	45	15	NR	55	55	55	1338	260	260	900	62,14
120	2000	60	15	NR	55	37	37	554	260	260	900	66,5
120	2000	70	15	NR	55	24	24	266	260	260	750	69,87
150	2000	50	15	NR	55	70	70	1573	420	420	1000	77,48
150	2000	60	15	NR	55	40	40	809	380	380	920	80,66
150	2000	80	15	NR	55	28	28	310	380	380	840	87,21
150	2000	100	15	NR	55	19	19	142	380	380	760	93,76
200	2000	70	15	NR	55	48	48	902	560	560	1600	121,5
200	2000	90	15	NR	55	31	31	350	560	560	1480	130,3
200	2000	100	15	NR	55	27	27	218	560	560	1360	134,7
200	2000	110	15	NR	55	23	23	190	550	550	1240	139,1

 GLOBAL KAUKUK SELMAN KUTLUOĞLU ARAŞTIRMA VE DENEYLERİ		LABORATUVAR TEST FORMU LABORATORY TEST FORM	
HAMUR KODU : NBRSHLL GRI HAMUR CİNSİ : NBR 65±5 RENK TEST CİHAZ KODU : LOVBOND-AF650 COLOUR TEST MACHINE KOD : PF TEST CİHAZ KODU : BIDDLE PF TEST MACHINE KOD : ETÜV CİHAZ KODU : ISISAN	FİRMA ADI : COMPANY NAME : PARÇA NO : MUHTELİF CONTA PART NUMBER : SPEC NO : SPEC NO :	TARİH : 13.09.2013 DATE : RAPOR NO : 001-2013 REPORT NO :	
SHELL DİALA S2 ZX-A YAĞINDA YAŞLANDIRMA 100 °C, 72. h			
YAĞ TESTİ BAŞLAMA SAATİ: 09.09.2013 / 16:00		YAĞ TESTİ BİTİŞ SAATİ: 11.09.2013 / 16:00	
TEST	LİMİT DEĞER	SONUÇ	
Shell DİALA S2ZX-1 Yağında yaşlandırma (15 gr. conta, 300 gr yağda 100°C 72 saat bekletildi.)	Çamurlaşma ve bulanıklık olmayacak	Çamurlaşma ve bulanıklık yok	
Yaşlandırma öncesi yağ değerleri: Renk : < 0,5 PF (90 °C de) : ≤ 0,001 olacak Contada: Sertlik azalması : ≤ 10 shore, Hacim artışı %2	Renk artışı : ≤ 1 PF artışı : ≤ 0,15 Contada: Sertlik azalması : ≤ 10 shore, Hacim artışı %2	Renk artışı : ≤ 0,50 den küçük PF artışı : ≤ 0,15 Contada: Sertlik azalması : 3 shore, Hacim artışı %8	
DIELEKTRİK TEST SONUÇLARI:		CİHAZ KODU: BAUR MARKA PG0982	
4 No'lu Numune Yuvarlak Plaka (Kalın kısım, çentikli) MEGHOHMETRE TEST Output Voltage: 5000 V Duration (min:sec) : 00:01 Measured Resistance : 42011 Megohms Measured Temperature : 27.1 C Corrected Resistance : 65379 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:15 Measured Resistance : 56183 Megohms Measured Temperature : 25.9 C Corrected Resistance : 84727 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:31 Measured Resistance : 62093 Megohms Measured Temperature : 26.9 C Corrected Resistance : 100468 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:45 Measured Resistance : 60915 Megohms Measured Temperature : 27.0 C Corrected Resistance : 98220 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 01:00 Measured Resistance : 60613 Megohms Measured Temperature : 27.0 C Corrected Resistance : 98718 Megohms Corrected to 20 C	4 No'lu Numune Yuvarlak Plaka (İnce kısım) MEGHOHMETRE TEST Output Voltage: 5000 V Duration (min:sec) : 00:01 Measured Resistance : 26785 Megohms Measured Temperature : 26.8 C Corrected Resistance : 42602 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:15 Measured Resistance : 37095 Megohms Measured Temperature : 26.5 C Corrected Resistance : 58011 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:30 Measured Resistance : 37323 Megohms Measured Temperature : 26.7 C Corrected Resistance : 59567 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:45 Measured Resistance : 37990 Megohms Measured Temperature : 26.7 C Corrected Resistance : 60729 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 01:00 Measured Resistance : 38298 Megohms Measured Temperature : 26.8 C Corrected Resistance : 61624 Megohms Corrected to 20 C	4 No'lu Numune Gri Dikdörtgen Plaka MEGHOHMETRE TEST Output Voltage: 5000 V Duration (min:sec) : 00:01 Measured Resistance : 33751 Megohms Measured Temperature : 26.2 C Corrected Resistance : 48721 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:15 Measured Resistance : 52948 Megohms Measured Temperature : 26.0 C Corrected Resistance : 79896 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:30 Measured Resistance : 53077 Megohms Measured Temperature : 26.4 C Corrected Resistance : 82362 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 00:45 Measured Resistance : 52732 Megohms Measured Temperature : 26.6 C Corrected Resistance : 83942 Megohms Corrected to 20 C Duration (min:sec) : 01:00 Measured Resistance : 54452 Megohms Measured Temperature : 26.5 C Corrected Resistance : 85212 Megohms Corrected to 20 C	
DENEYİ YAPAN : CANAN DEMİRTAŞ TESTED BY :		ONAY : BERNA OĞUZ (DIŞ KURULUŞ SORUMLUSU) APPROVED BY :	

SZF916/0

LABORATUVAR TEST FORMU

 BUREAU VERITAS Certification	
GLOBAL KAUKUK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	
SELAMET MAH. TÜTÜNCÜ SOKAK NO: 20 OSMANGAZI, BURSA, TÜRKİYE	
Bureau Veritas Belgelendirme Holding SAS – İngiltere Şubesi yukarıda adı geçen kuruluşun, Yönetim Sisteminin aşağıda detayları belirtilen Yönetim Standardı gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.	
Standart	
ISO 9001:2008 Belgelendirme Kapsamı	
HER TÜRLÜ ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ TEDARİĞİ, PAZARLAMASI VE SATIŞI	
Belgelendirme Döngüsü Başlangıç Tarihi: 20 Mart 2015	
19 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olan bu sertifikanın geçerliliği, Bureau Veritas tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.	
Orjinal Sertifika Tarihi: 22 Mart 2012	
Sertifika Numarası: TR003174-1	Sürüm No: 1 Revizyon Tarihi: 20 Mart 2015
 SEVİNÇ DEMİRALP BVCH SAS İngiltere Şubesi adına imzalayan	
Sertifikasyon Ofisi: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, UK Lokal Ofis: Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd Şti Aydınevler Sanayi Caddesi, Centrum İş Merkezi, No:3 Kat:1 34854, Kültüryahı, İstanbul, TÜRKİYE	
Belge kapsamı ve ilgili standartın gerekliliklerinin uygulanabilirliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler, belgelendirme kuruluşundan temin edilebilir. Belge geçerliliği: +90 216 518 40 50 telefon numarasından teyit edebilirsiniz. BV ST 61 Rev 01	
Sayfa 1/1	

KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ - TÜRKISH STANDARD INSTITUTION - INSTITUT TURC DE NORMALISATION	
TSE DENEY LABORATUVARLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ankara Laboratuvarları Grup Başkanlığı Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü (Ankara) Adres: Nispetiye C. No: 112 Beşiktaş/ANKARA Tel: (0312) 4146280 Faks: (0312) 4146248 e-mail: kuretil@tse.org.tr URL: www.tse.org.tr	
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ANKARA CHEMISTRY LABORATORY e-mail: kuretil@tse.org.tr URL: www.tse.org.tr	
MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT	
Deneysel Talep Eden (Ad, Adres, Şehir vb.) CUSTOMER (Name, Address, City etc.)	Global Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Selamet Mah. Tütüncü Sokak No: 20 Osmangazi/BURSA
Deneysel Talep Tarihi / No Order Date/No.	25.05.2011/53449
Numunenin Tanımı (Kim, Marka, Tip, Yık. Modeli vb.) Sample Description (Type, Mark, Model etc.)	Kauçuk Plaka, 2 adet
Numunenin Alındığı Tarih Sample Receipt Date	Numune, müşteri tarafından alınmıştır.
Deneşlerin Yapıldığı Tarih Date of Test	27.05.2011 - 01.06.2011
Uygulanan Standard / Metod Applied Standard/Method	:
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the report	: 2
Açıklamalar Remarks	Özel İstek
Yukarıdaki tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müttekabip sayfa(s)ları verilmiştir. The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.	
Bu rapor özel deney talebinde istinaden düzenlenmiştir olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilim, reklam ve ilahilerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz. This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.	
Mühür Seal	Tarih Date 01.06.2011
Deney Sorumlusu Person in charge of test Ahmet Savas YONCA Kim. Tekn.	Kontrol Eden Reviewer Naciye Banu KOCABAŞ Kim. Yük. Müh.
Laboratuvar Müdürü Head of laboratory Ülkü SEZER	

16.00.00.F.045/PE.03.2011-1

1/2

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ - TÜRKISH STANDARD INSTITUTION - INSTITUT TURC DE NORMALISATION	
DENEY LAB. MERKEZİ BAŞKANLIĞI ANKARA KİMYA LABORATUVARI HEADSHIP OF THE TEST LABORATORIES CENTRE - ANKARA CHEMISTRY LABORATORY	
11650/06-11 16.09.02	
MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS	
ÖZELLİK OZONA DAYANIM (50 pphm, 40 °C, 72 saat, %20 germe)	BULUNAN SONUÇLAR Çatlama görülmemiştir.
Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.	
	

16.00.00.F.045/16.03.2011-3

2/2

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü

Adres: Sıhhiye Cad. No: 112 06100 Balıkesir Çekirge ANKARA
Tel: +90 (312) 4140152 Fax: +90 (312) 4140151 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER
DIRECTORATE OF ELECTROTECHNICAL LABORATORY (ANKARA)
Adres: Sıhhiye Cad. No: 112 06100 Balıkesir Çekirge ANKARA
Tel: +90 (312) 4140152 Fax: +90 (312) 4140151 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

187415
06-13

Deneyi Talep Eden
(Adi, Adres, Şehir vb.)
Customer (Name, Address, City etc.)

1: GLOBAL KAUKÇUK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI LTD. ŞTİ.
SELAMET MHI TÖTÜNCÜ SK. NO:29 OSMANGAZI/BURSA Osmangazi-BURSA)

Deneyi Talep Tarihi/No
Order Date / No

1: 29.05.2013 / 90291

Numunenin Tanımı
(Çim, Marka, Tip, Tutar, Model vb.)
Sample Description (Type, Mark, Model etc.)

1: KAUKÇUK, Global Kauçuk, 1 x 1 m, Kalınlık 3 mm, Numune adı: SBR, ± 0.1 , 1.00 adet

Numune Kabul Tarihi
Test Item Receipt Date

1: 29.05.2013

Deneylerin Yapıldığı Tarih
Date of Test

1: 12.06.2013 - 12.06.2013

Uygulanan Standard / Metod
Applied Standard / Method

1: İlgili standartlar mültekip sayfa(s)da verilmiştir

Raporun Sayfa Sayısı
Number of pages of the report

1: 2

Açıklamalar
Remarks

1: ÖZEL DENEY

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar mültekip sayfa(s)da verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilmi, reklam ve hukukende uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür
Seal

Tarih
Date

13/06/2013

Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Kontrol Eden
Reviewer

Onaylayan
Approved by

İbrahim UÇAR
Tekniker

Turban BUYURAN
Teknik Şef

Musa YAKAR
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, laboratuvarın laboratuvarı için test etmektedir. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır.
This report, laboratuvarın laboratuvarı için test etmektedir. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signatures and seal are not valid.
This test report represents only actual sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

18-06-00 F.042 / 29.05.2013-6

1/2

MUAYENE VE DENEY RAPORU

DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI ANKARA ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

187415/06-13

DENEY NUMUNESİNİN TANIMI

Numunenin Adı: NBR
Markası: GLOBAL KAUKÇUK
Üretici Firma: Globol kauçuk Sızdırmazlık Elemanları San.Tic.Ltd.Şti.
Boyut: 1x1 m boyutlarında 3 mm kalınlığında

YAPILAN DENEYLER

Dielektrik Dayanımı (TS 5119 EN 60243-1)
Numuneye 50 Hz şebeke frekanslı gerilim 0 kV'tan başlayıp, delinme meydana gelinceye kadar yavaş yavaş artırılarak uygulanmıştır. Bulunan delinme gerilimi aşağıda verilmiştir.

SONUÇ: Delinme gerilimi = 34 kV

Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.
İş bu rapor 12.06.2013 tarihinde 2 (iki) sayfa ve 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 2/2

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü (Ankara)

Adres: Sıhhiye Cad. No: 112 06100 Balıkesir Çekirge ANKARA
Tel: +90 (312) 4140152 Fax: +90 (312) 4140151 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER
DIRECTORATE OF ELECTROTECHNICAL LABORATORY (ANKARA)
Adres: Sıhhiye Cad. No: 112 06100 Balıkesir Çekirge ANKARA
Tel: +90 (312) 4140152 Fax: +90 (312) 4140151 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

16-13/07
185472
05-13

Deneyi Talep Eden
(Adi, Adres, Şehir vb.)
Customer (Name, Address, City etc.)

1: GLOBAL KAUKÇUK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI LTD. ŞTİ.
SELAMET MHI TÖTÜNCÜ SK. NO:29 OSMANGAZI/BURSA Osmangazi-BURSA)

Deneyi Talep Tarihi/No
Order Date / No

1: 23.05.2013 / 90023

Numunenin Tanımı
(Çim, Marka, Tip, Tutar, Model vb.)
Sample Description (Type, Mark, Model etc.)

1: Di Elektirik Plakan, NBR, 200x100x2 Plank Gr. ± 0.1 , 1.00 adet

Numune Kabul Tarihi
Test Item Receipt Date

1: 23.05.2013

Deneylerin Yapıldığı Tarih
Date of Test

1: 27.05.2013 - 27.05.2013

Uygulanan Standard / Metod
Applied Standard / Method

1: İlgili standartlar mültekip sayfa(s)da verilmiştir

Raporun Sayfa Sayısı
Number of pages of the report

1: 2

Açıklamalar
Remarks

1: ÖZEL DENEY

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar mültekip sayfa(s)da verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilmi, reklam ve hukukende uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür
Seal

Tarih
Date

27/05/2013

Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Kontrol Eden
Reviewer

Onaylayan
Approved by

İbrahim UÇAR
Tekniker

Turban BUYURAN
Teknik Şef

Musa YAKAR
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, laboratuvarın laboratuvarı için test etmektedir. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır.
This report, laboratuvarın laboratuvarı için test etmektedir. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır. İçerisinde kimyasal analizler yapılmamıştır.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signatures and seal are not valid.
This test report represents only actual sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

18-06-00 F.042 / 27.05.2013-6

1/2

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ - TURKISH STANDARD INSTITUTION - INSTITUT TURC DE NORMALISATION

Rapor Tarihi ve No: 27-05/185472

DENEY NUMUNESİNİN TANIMI

Numunenin Adı: NBR
Markası: GLOBAL KAUKÇUK
Renk: Gri
Boyutları: 200x100x2 mm
Üretici: Global Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları San.Tic.Ltd.Şti.

YAPILAN DENEYLER

1. Dielektrik Dayanımı (TS 5119 EN 60243-1)
Numuneye Madde 4.1.1.1 deki "Eşit olmayan elektrotlar" kullanılarak, 50 Hz şebeke frekanslı gerilim 0 V'tan başlayıp, delinme oluşuncaya kadar düzgün bir hızda yavaş yavaş artırılarak uygulanmıştır. Gerilim 5100 V'a ulaşıncaya delinme meydana gelmiştir.

SONUÇ: Numunenin delinme gerilimi 5100 V

2. İzolasyon Direnci (TS 5631 HD429 S1 Madde 10.1)
Deney numunesine 500 V DC gerilim uygulanarak hacimsel elektrik direnci 15 GΩ olarak ölçülmüştür.

SONUÇ: Numunenin İzolasyon Direnci 15 GΩ

Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
İş bu rapor 27.05.2013 tarihinde 2 (iki) sayfa ve 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 2/2





Basım Tarihi: 15 / 08 / 2015




www.kosgeb.gov.tr

Akmat Aknoğlu Matbaacılık
San. Tic. A.Ş.



Discover
the potential



GLOBAL KAÜÇÜK
SÖZİRMƏZLİK ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Selamet Mh. Tütüncü Sk. No:20
OSMANGAZİ - BURSA
Tel : 0.224 271 73 65
Fax : 0.224 271 63 65
www.globalkaucuk.com.tr



TEKNOTEK
KAÜÇÜK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Vatan Mh.4.Kirazlı Sk. No:23/A
YILDIRIM - BURSA
Tel : 0.224 254 44 14



GHM TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE
SAVUNMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Selamet Mh. Tütüncü Sk. No:20
OSMANGAZİ - BURSA
Tel : 0.224 250 06 14
Fax : 0.224 271 63 65
www.ghmsavunma.com.tr